


2019/20

СЕРИЯ N-HEAT®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

MADE IN

NORWAY

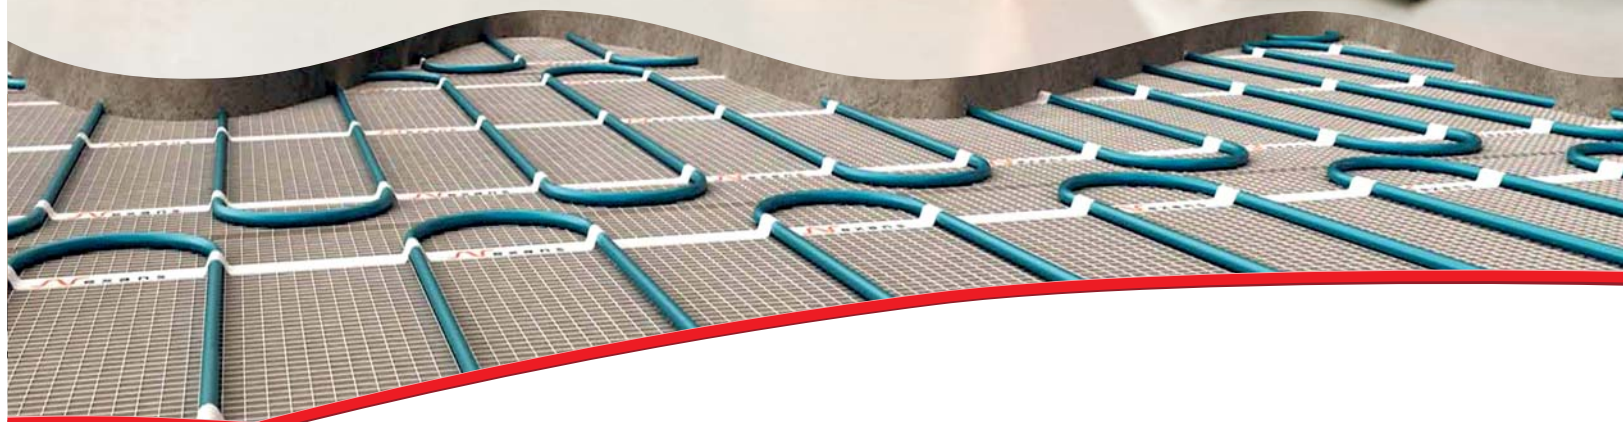

 **Nexans**
BRINGS ENERGY TO LIFE





NEXANS

изобретатель
нагревательного
кабеля с 1926 г.

СЕРИЯ N-HEAT®

Выбирая системы кабельного обогрева **N-Heat®**, вы выбираете неоспоримое качество, вековой опыт и надежность от лидера отрасли.

Стадион "Сивас" в Турции, "Птичье гнездо" в Китае, **ТРЦ "Ocean Plaza" в Украине** и другие объекты - все они обладают общим свойством, объединяющим их с тысячами офисных зданий и частных домов: при их ремонте, реставрации или строительстве применялись системы кабельного обогрева компании Nexans.

Действительно, нагревательный кабель был изобретен в 1926 году в Норвегии, и с тех пор мы производим и поставляем нагревательный кабель самого высокого качества во все уголки мира. В течение последних 100 лет мы уделяли особое внимание постоянному развитию технологии кабельного обогрева, стремясь в своих разработках превзойти требования рынка.

Сегодня наша ведущая концепция кабельного обогрева **N-Heat®** является очевидным выбором, обеспечивающим комфорт и надежность.

Высокотехнологичные системы кабельного обогрева просты в монтаже, долговечны и энергоэффективны. Они обеспечивают полную безопасность для здоровья и окружающей среды.

PATENT SPECIFICATION

Convention Date (Germany) : June 1926

Application Date (in United Kingdom) : June 1926

Complete Accepted : June 23, 1926

COMPLETE SPECIFICATION.

An Electric Heating Cable.

SKANDINAVISKE, a company of a wire resistance heating cable, of Norway, of bottom thereof. An electric heating cable, of a material, an invention, consisting of a material, substantially uniform, such, for example, as asbestos, with hysteresis, is to increase the resistance of the cable and are made of such material.

large areas, forming the so-called "heating" or like forms of heating, designed.

ings, the insulation provided is relatively low, according to the invention, of its resistance by 80 per cent, comprising two conductors, a cross-section of the cable 85 according to the invention, a longitudinal section on Figure 3.

3

Нагревательные кабели Nexans всегда считались высококачественными изделиями, отличающимися простотой монтажа, надежностью и безопасностью.

Нагревательные кабели Nexans

Скрытое
безмуфтовое
соединение



Краткое содержание

Все изделия разработаны и испытаны в соответствии с международными стандартами, такими как IEC и CENELEC, и отвечают всем требованиям Европейской директивы по низковольтному оборудованию. Продукция сертифицирована в соответствии со стандартом по системам менеджмента качества ISO 9001 и стандартом по системам экологического менеджмента ISO 14001. Компания Nexans предоставляет 20-летнюю гарантию на свои резистивные нагревательные кабели и 2-летнюю гарантию на свои саморегулирующиеся нагревательные кабели. В настоящем справочнике рассматривается применение нагревательных кабелей и приводится информация об изделиях компании Nexans Norway AS. Изделия могут дополнительно сертифицироваться на соответствие принятым местным нормам и законодательству. Данный справочник содержит только общие рекомендации применимые в любой стране. Также он содержит указания на некоторые нормы и правила в Украине. При использовании справочника следует руководствоваться и другими национальными нормативами и требованиями по монтажу.



Оглавление

Часть 1

Теплые полы

- 07** Нагревательный кабель для обогрева помещений
- 08** Тепловые потери и тепловой режим помещений
- 09** Проектирование и расчеты
- 10** Выбор терморегулятора
- 11** Формулы, обозначения и единицы измерения

Часть 2

Применение

- 13** Обогрев бетонных полов
- 14** Обогрев пола в ванных комнатах
- 15** Обогрев деревянных полов на лагах
- 16** Технические решения для проектов реконструкции
- 18** Система снеготаяния
- 19** Нагревательные кабели на уличных лестницах
- 20** Система антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш
- 23** Защита труб и резервуаров от промерзания
- 26** Обогрев полов морозильных камер
- 26** Обогрев спортивных площадок и полей
- 27** Сушка бетонных конструкций

Качество

Нагревательные кабели Nexans соответствуют самым высоким стандартам качества и имеют региональные сертификаты на всех крупных рынках сбыта. Все наши резистивные нагревательные кабели обеспечиваются 20-летней гарантией при условии проведения монтажа квалифицированным персоналом и в соответствии с нашими инструкциями по монтажу.

Инновация

Нагревательные кабели Nexans являются норвежским изобретением. Мы производим нагревательные кабели на протяжении 90 лет. И все эти годы мы совершенствуем свою продукцию в соответствии с изменяющимися требованиями рынка и внедряем самые передовые технические решения.

Примером может служить наше уникальное скрытое безмуфтовое соединение SPLICE, обеспечивающее бесшовное сращивание нагревающего элемента и силовой части кабеля. Другой пример - усовершенствованный экран кабеля MILLIMAT и наши надежные концевые муфты, предотвращающие проникновение влаги.

Информация о продукции

Наш справочник дает рекомендации и предоставляет общую информацию по нагревательным кабелям, и мы надеемся, что он послужит удобным источником информации для конечного пользователя, электриков, монтажников и проектантов.

В настоящем справочнике вы найдете сведения о «тёплых полах» и о многих других типах применения нагревательных кабелей, в том числе и о системах снеготаяния, и защите труб от промерзания. Выбираете ли вы наши обычные нагревательные кабели, или один из наших тонких нагревательных матов, - вы делаете верный выбор, отдавая предпочтение продукции Nexans.

Вы можете также посетить наш сайт **rdim.ua**, и получить более подробную информацию о нагревательных кабелях и их применении. Наша продукция непрерывно совершенствуется, и компания Nexans Norway AS оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления.



Часть 3

Техническая информация о продукции

Резистивные нагревательные кабели

- 29** N-HEAT® TXLP/2R NORDIC
Комплект двужильного нагревательного кабеля для обогрева пола
- 30** N-HEAT® TXLP/1
Комплект одножильного нагревательного кабеля для обогрева пола
- 31** N-HEAT® MILLIMAT™
Нагревательный мат на основе тонкого двужильного кабеля
- 33** N-HEAT® MILLICABLE FLEX 15
Двужильные нагревательные кабельные секции
- 34** N-HEAT® TXLP DRUM
Одножильный нагревательный кабель общего назначения, поставляемый на барабанах
- 35** N-HEAT® TXLP TWIN DRUM
Двужильный нагревательный кабель общего назначения, поставляемый на барабанах
- 37** N-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/м
Комплект одножильного кабеля для систем снеготаяния
- 38** N-HEAT® TXLP/2R DEFROST SNOW
Комплект двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

- 39** N-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTER
Саморегулирующийся нагревательный кабель общепромышленного применения
- 41** N-HEAT® DEFROST WATER и комплекты DEFROST WATER KIT
Саморегулирующийся нагревательный кабель для монтажа в трубопроводах холодного водоснабжения
- 42** СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
- 43** Встраиваемые термостаты
- 45** Термостаты с креплением на DIN-рейку
- 46** Датчики температуры
- 47** Датчики температуры и влаги
- 48** АКЦЕССУАРЫ / Системные принадлежности

Часть 4

Приложение

- 50** Таблицы выбора нагревательных кабелей TXLP/1 и TXLP/2R
- 51** Таблица выбора кабеля TXLP DRUM (230 В)
- 52** Таблица выбора кабеля TXLP DRUM (400 В)
- 53** Таблица выбора кабеля TXLP TWIN DRUM (230 В)
- 54** Таблица выбора кабеля TXLP TWIN DRUM (400 В)

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

- 55** Пример 1.
Схема подключения "Треугольник"
- 55** Пример 2.
Схема подключения "Звезда"
- 56** Пример 3.
Подключение кабелей на 230В к регулятору
- 56** Пример 4.
Подключение кабелей с током больше 16А через контактор
- 57** Пример 5.
Термостат ЕТО2, две системы - 1 и 2, два датчика влажности/температуры ЕТОГ и ЕТОР в любой комбинации
- 58** Пример 6.
Термостат ЕТО2, две системы - 1 и 2, два датчика влажности ЕТОР
- 59** Пример 7.
Термостат ЕТР2, с датчиком влажности/температуры грунта
- 60** Пример 8.
Термостат ЕТР2, с двумя датчиками, влажности на кровле и температуры воздуха

Часть 1

Тёплые полы

- 07** Нагревательный кабель для обогрева помещений
- 08** Тепловые потери и тепловой режим помещений
- 09** Проектирование и расчеты
- 10** Выбор терморегулятора
- 11** Формулы, обозначения и единицы измерения

Нагревательный кабель для обогрева помещений

Во всем мире электричество используется в качестве самого распространенного источника энергии для отопления зданий. Поскольку мировые запасы нефти и газа неуклонно истощаются, в большинстве стран ищут новые обновляемые экологичные источники энергии. Некоторыми возможными решениями являются ветро- и гелио-энергетика, атомная энергетика и гидроэнергетика. Эти источники служат для производства электроэнергии уже сейчас, а в будущем могут оказаться единственно способом производства электроэнергии.

Преимущества подогрева полов электрическими кабельными системами

Использование электричества для отопления дома приобретает все большую популярность. Если сделан выбор в пользу электричества, используемого в качестве источника энергии для отопления дома, возникает множество вариантов подогрева. Для многих, по очевидным причинам, естественным выбором оказывается «теплый пол». Такая отопительная система невидима, она освобождает стены от настенных обогревателей; она не имеет запаха, и позволяет легко регулировать теплоотдачу, увеличивая или уменьшая нагрев, и обеспечивая, таким образом, экономию электроэнергии. Кроме того, можно получить дополнительную экономию электроэнергии, используя современный терморегулятор с расширенными функциями управления. Электрический обогрев пола обладает многими преимуществами в сравнении с другими конструкциями обогрева пола. Нагревательные кабели экономичны

легко устанавливаются, и не требуют дополнительных затрат на техническое обслуживание. Пользуясь «теплым полом», можно в любой момент отключить от питания некоторые из обогреваемых комнат, например, в летние месяцы, и оставить только обогрев пола в ванной комнате с минимальными установками температуры. Современные терморегуляторы позволяют снизить энергопотребление, установив, например, экономичные режимы нагрева в течение ночи и рабочего дня.

Отопление путем подогрева пола — это отопление при помощи низкотемпературного теплового излучения, которое прогревает воздух в помещении. При этом обеспечивается меньшая разность температур воздуха у пола и потолка, чем в помещениях с настенными отопительными системами. Нагрев воздуха на уровне пола обеспечивает более комфортное распределение тепла в помещении. При этом тепло не накапливается у потолка, как это происходит при традиционном отоплении при помощи настенных радиаторов.

Номенклатура наших изделий простирается от нагревательных кабелей для монтажа под керамической плиткой в ванных комнатах, до тонких нагревательных матов, укладываемых под деревянными полами, там, где имеет значение высота пола. Наши маты становятся все более популярными благодаря простоте их установки. Наши изделия пригодны для использования как для проектов реконструкции, так и для строительства новых зданий.



«Тёплые полы» могут использоваться для отопления всего дома или в сочетании с другими источниками тепла. Основными их преимуществами являются гибкость, расширенные возможности управления и простота сочетания «тёплых полов» с другими системами.

Кабельная система обогрева пола хорошо зарекомендовала себя для создания исключительно комфортного внутреннего жилого пространства. «Теплый пол» является наилучшим решением для большинства типов помещений, например, ванных комнат, туалетов, коридоров, жилых помещений, кухонных и детских комнат.

Пол — это поверхность большой площади, обычно, с низкой температурой. Однако обогрев пола продуцирует тепловое излучение, и, вследствие этого, — равномерное распределение тепла по всему помещению. В сравнение с настенными отопительными приборами, обогрев пола, при том же уровне комфорта, позволяет снизить установку температуры на 2–3 °C. Это позволяет снизить энергопотребление на 5–10 % по сравнению с настенными отопительными приборами.

Тепловые потери и тепловой режим помещений

«Тёплые полы» повсеместно используются в качестве главного источника тепла для помещения.


В новых и надлежащим образом теплоизолированных зданиях потери тепла обычно составляют 40–80 Вт/м². В старых и плохо теплоизолированных зданиях потери тепла составляют 80–120 Вт/м². Требуемая мощность для обогрева здания зависит от температуры наружного воздуха, желаемой температуры внутри здания и от того, насколько хорошо изолировано здание. Кроме того, необходимо учитывать наличие в помещении сквозняков от окон и дверей.

Полный расчёт тепловых потерь следует проводить в соответствии с ДБН В.2.6-31 и СНиП 2.04.05 по пониженной расчетной температуре внутреннего воздуха. Параметры микроклимата помещений, где используются кабельные системы обогрева, стоит принимать согласно с ДСТУ Б EN ISO 7730, ДСТУ Б EN 15251, ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042, ДСНІП 239, СНиП 2.04.05, ДБН В.2.2-15 и другими нормами с учетом ДБН В.2.5-24:2012. Для определения мощности электрической кабельной системы обогрева стоит пользоваться расчетной температурой греющих поверхностей, значения которых должно быть не более приведённых в таблице ниже:



МАКСИМАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОБОГРЕВОМ

Максимальная расчётная температура поверхности	Греющая поверхность
29°С помещения с постоянным пребыванием людей; 31°С в помещении с временным пребыванием людей; 35°С в краевых зонах (в зонах наибольшего охлаждения); 27°С с деревянными покрытиями; 26°С с повышенной температурой воздуха на протяжении большей части отопляемого периода (например пекарня); 26,5°С с аккумуляционным обогревом;	Пол (сухое помещение)
31°С для обходных дорожек и лавочек бассейнов, ванных комнат и т.д.;	Пол (влажное помещение)
35°С или 28°С соответственно для внешней и внутренней стен от уровня пола до 1 м; 28, 30, 33, 36 и 38°С соответственно к высоте помещения 2,8 3,0 3,5 4,0 и 6,0 м;	Стена
28, 30, 33, 36 и 38°С соответственно к высоте помещения 2,8 3,0 3,5 4,0 и 6,0 м;	Потолок

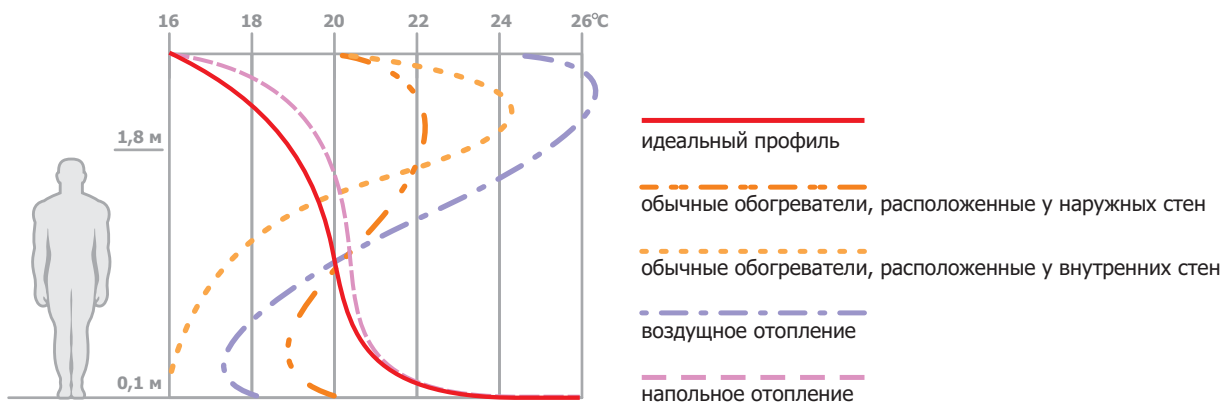

Проектирование и расчеты

Правильное проектирование - залог того, что теплый пол обеспечит наивысший комфорт и будет работать многие годы, доказывая свою энергоэффективность.

Все проектные расчеты необходимо выполнять в соответствии с нормативом «ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН В.2.5-24:2012» и рекомендациями завода изготовителя нагревательных кабелей Nexans.

Исходными данными для расчета служат:

- выбор системы обогрева – комфортный обогрев пола или основное отопление;
- определение типа помещения (санузел, кухня, спальня, балкон и т.д.);
- определение лицевого покрытия – керамическая плитка, ламинат, иное;
- конструкция «пирожка пола», есть ли возможность поднятия уровня пола до 6 см и выше или нет;
- определение возможности использования теплоизоляции;
- определение площади обогрева;
- определение всей площади помещения;
- определение сетевого напряжения питания греющих кабелей.

Некоторые дополнительные данные для расчета:

- необходимо определить максимально точно реальную площадь обогрева с учетом всех отступов;
- расстояние от краев греющей поверхности до стен принимают равной 10 см;
- отступ греющей поверхности от габаритов ванны для обеспечения комфортной температуры пола в приток к ней не создают;
- греющий кабель не укладывают под ванной, унитазом, другой мебелью;
- греющий кабель не укладывают в недоступных для ног человека местах - под умывальником, впритык к рабочей стойке на кухне и т.д.

Для выбора требуемого кабельного изделия необходимо учесть следующее.

Требуемая мощность

Первым шагом является определение удельной мощности (Вт/м²) устанавливаемой кабельной системы. Для «тёплых полов» это можно определить либо расчетом тепловых потерь, либо подобрать уже готовое рассчитанное значение, что является быстрым и надёжным методом. Расчеты тепловых потерь могут оказаться сложными и, по возможности, должны производиться архитектором, проектировщиком или монтажной организацией.

Обогреваемая площадь

Требуемая мощность системы обогрева обычно рассчитывается в расчёте на общую площадь. В помещениях со стационарно располагающимися предметами, такими как встроенная мебель, унитаз, ванна и т. п., может оказаться необходимым увеличить обогреваемую площадь, чтобы скомпенсировать необогреваемые участки площади. Нагревательный кабель никогда не укладывают под стационарно располагаемыми на полу предметами.


Выбор типа кабеля

Выбор типа кабеля зависит от типа применения и особенностей обогреваемой строительной конструкции, например, тип грунта или пола, требуемая мощность и т. п. Подробную информацию по этому вопросу можно найти в Части 2 (Применение) настоящего каталога.

Шаг укладки

Этот параметр применим к укладке кабеля, но не к кабельным матам, у которых расстояние между прямоугольными участками кабеля уже фиксировано. Если кабель укладывается с надлежащим шагом укладки, он покроет всю площадь. Шаг укладки легко определяется делением величины обогреваемой площади на длину кабеля.

$$\text{Шаг укладки (м)} = \frac{\text{Обогреваемая площадь (м}^2\text{)}}{\text{Длина кабеля (м)}}$$

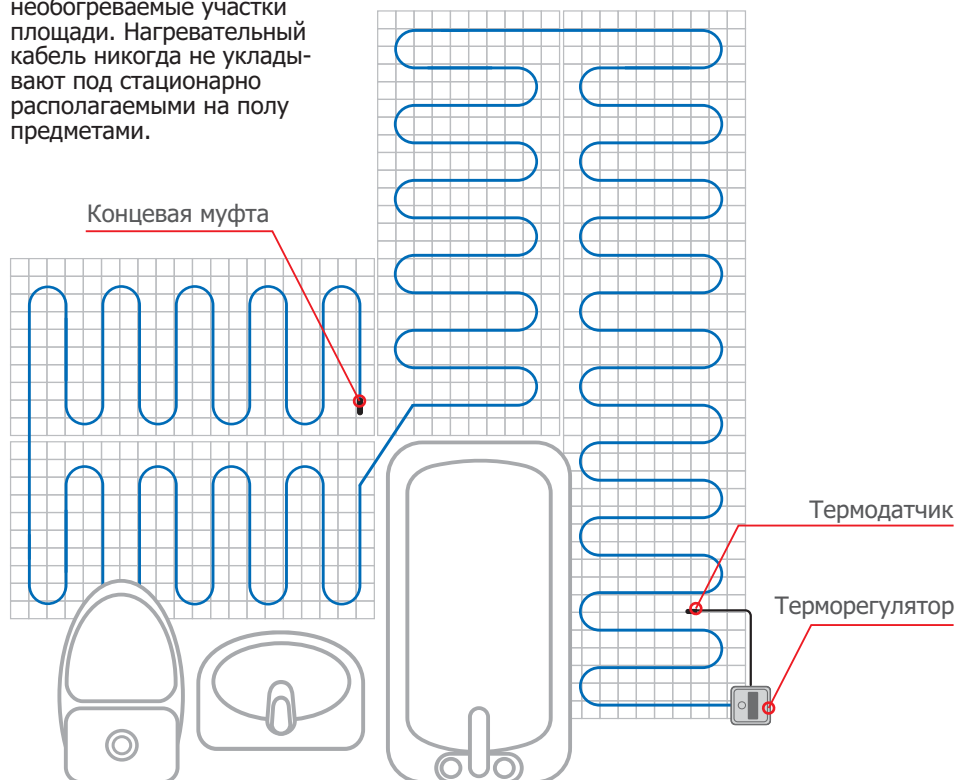

Выбор терморегулятора

Выбор принципа действия

Основная задача отопления	Назначение	Выбор типа терморегулятора
Тёплый пол. Может использоваться в виде основного источника тепла	Комфортный подогрев полов, например в ванной комнате или в прихожей. Используется также для просушки и устранения скольжения пола в прихожих, ванных комнатах, магазинах и иных общественных помещениях.	Электронный терморегулятор с датчиком температуры пола.
Подогрев пола в сочетании с другими способами отопления	Базовое отопление осуществляется подогревом пола, а регулирование температуры - с помощью другого источника тепла.	Терморегулятор с датчиком температуры пола.
Подогрев пола, отопление помещения. Может использоваться в виде основного или единственного источника тепла	Поддержка комфортной температуры во всем помещении.	Терморегулятор с встроенным или дистанционным комнатным датчиком (может быть объединен с датчиком-ограничителем температуры пола).

Выбор датчика-ограничителя

В некоторых случаях необходимо использовать терморегулятор с выносным датчиком, регулирующим минимальную и максимальную температуру обогреваемой конструкции.

Ограничение минимальной температуры	Ограничение максимальной температуры
Обеспечивает поддержку минимальной комфортной температуры пола. В случае нагревания помещения прямым солнечным светом система подогрева пола может отключаться на время, достаточное для снижения температуры пола. В случае массивных бетонных стяжек, толщиной 40–80 мм, подогрев пола при его включении займет достаточно продолжительное время.	При монтаже в деревянных полах и в случае других применений может потребоваться ограничение максимальной температуры кабеля или собственно пола, например, до 28 °С.

Управление кабельной системой при помощи терморегулятора

Терморегулятор автоматически поддержит нужную температуру в помещении путем включения и выключения нагревательного кабеля по мере необходимости. На обогрев, производимый нагревательным кабелем, влияют такие факторы, как температура наружного воздуха, количество тепла, выделяемое другими электрическими приборами, осветительные устройства, солнце, и даже находящиеся в помещении люди. Все прочие независимые источники тепла могут вырабатывать до 10–20 % от общего количества тепла.

Экономия до 25 % с помощью режима пониженной температуры

В рабочие дни может потребоваться включение подогрева только утром и затем с конца дня до позднего вечера. В учреждениях подогрев требуется в течение дня с понедельника до пятницы. При снижении установки температуры приблизительно на 5°C в ночное время и днем в течение рабочей недели можно снизить расход энергии на 15–20%. Наибольший выигрыш режим пониженной температуры дает для полов толщиной не более 10–20 мм и деревянных полов. Массивные конструкции толщиной 40–60 мм и более дольше нагреваются и остывают, поэтому для них время понижения и повышения температуры должно быть больше. Это означает, что режим пониженной температуры должен использоваться только в том случае, если период его использования продолжается относительно долго, например всю ночь.

Установка терморегулятора с датчиком температуры пола

Правильная установка датчика — необходимое условие надлежащей работы терморегулятора и обеспечения комфорта и снижения энергопотребления системы до минимума. Датчик температуры пола должен устанавливаться в той части пола, которая не будет закрыта массивной мебелью. Не следует располагать датчик в непосредственной близости к нагревательному кабелю. Чтобы упростить замену датчика в случае неисправности, его нужно поместить в трубку. Трубку следует герметично закрыть и поместить как можно ближе к поверхности пола — это и будет главная контрольная точка. В случае необходимости, кабель датчика необходимо удлинить. Перед покупкой терморегулятора проверьте, достаточна ли длина, поставляемого провода выносного датчика пола.

Установка терморегулятора с встроенным датчиком комнатной температуры

Терморегулятор со встроенным датчиком комнатной температуры должен устанавливаться на высоте около 1,6 м над уровнем пола. Не следует устанавливать датчик на холодных наружных стенах, на сквозняке и в местах, на которые падает прямой солнечный свет или тепловое излучение от каких-либо источников. Если правильная установка терморегулятора невозможна, следует использовать дистанционный датчик комнатной температуры.

Формулы, обозначения и единицы измерения

Измеряемая величина	Единица измерения и ее обозначение	Символ
Напряжение	вольт (В)	U
Сила тока	ампер (А)	I
Сопротивление	ом (Ом)	R
Мощность ватт	ватт (Вт)	P

Закон Ома: $I = \frac{U}{R}$
Мощность: $P = U \times I$ (таким образом, $P=RI^2$ и $P = \frac{U^2}{R}$)

Для нагревательных кабелей на барабане:
Общее сопротивление (Ом) =
длина кабеля (м) x удельное сопротивление ($\frac{\text{Ом}}{\text{м}}$)

Шаг укладки (см) = $\frac{\text{Площадь (м}^2\text{)} \times 100}{\text{Длина кабеля (м)}}$

Таблицы наиболее важных единиц измерения энергии и мощности

ЭНЕРГИЯ				
кВт-ч	кГм	ккал	Дж = Вт-с = Нм	л.с.-ч
1 кВт-ч = –	367 100	860	3 600 000	1,359
1 кГм = 2,724.106	-	2,343.103	9,80665	3,704.106
1 ккал = 1,163.103	426,9	-	4186	1,581.103
1 Дж				
1 Вт-с = 0,2778.103	0,1020	0,2389.103	-	0,3777.103
1 Нм				
1 л.с.-ч = 0,7355	270 000	632,5	2 648 000	-

МОЩНОСТЬ				
кВт	кГм/с	ккал/с	ккал/ч	л.с.
1 кВт = –	102,0	0,2389	860	1,359
1 кГм/с = 9,807.103	-	2,343.103	8,434	0,01333
1 ккал/с = 4,186	426,9	-	3600	5,691
1 ккал/ч = 1,163.103	0,1186	0,2778.103	-	1,581.103
1 л.с. = 0,7355	75	0,1757	632,5	-

Часть 2

Применение

- 
- 13** Обогрев бетонных полов
 - 14** Обогрев пола в ванных комнатах
 - 15** Обогрев деревянных полов на лагах
 - 16** Технические решения для проектов реконструкции
 - 18** Система снеготаяния
 - 19** Нагревательные кабели на уличных лестницах
 - 20** Система антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш
 - 23** Защита труб и резервуаров от промерзания
 - 26** Обогрев полов морозильных камер
 - 26** Обогрев спортивных площадок и полей
 - 27** Сушка бетонных конструкций

Обогрев бетонных полов

Мощность кабельной системы и шаг укладки нагревательного кабеля

В качестве «тёплых полов» в бетонных конструкциях рекомендуется использовать MILLIMAT или комплекты одно- или двужильного нагревательного кабеля TXLP. Для того, чтобы подобрать необходимый комплект, используйте следующую формулу:

Мощность комплекта (Вт) =
Общая площадь (м²) ×
Удельная мощность (Вт/м²)

При использовании стандартных комплектов кабеля TXLP, например, с удельной мощностью 17 Вт/м, расчет шага укладки кабеля значительно упрощается. Искомый шаг укладки, или расстояние между прямолинейными участками кабеля, вычисляется по формуле:

Шаг укладки (м) =
Обогреваемая площадь (м²)/
Длина кабеля (м)

Ограничение мощности кабеля

В деревянных полах и других конструкциях из горючего материала удельная мощность кабельной системы не должна превышать 100 Вт/м², и удельная мощность кабеля должна быть не более 10 Вт/м. В кафельных и каменных полах и конструкциях из негорючего материала удельная мощность кабельной системы не должна превышать 200 Вт/м², и удельная мощность кабеля должна быть не более 20 Вт/м.

«Тёплые полы», используемые для отопления прямого действия, и их монтаж

«Тёплые полы», используемые для отопления прямого действия обычно требуют удельной мощности 100–150 Вт/м² в зависимости от типа помещения. Конструкция пола с использованием кабельной системы в данном случае не должна иметь высокую теплоёмкость, а нагревательный кабель располагают так близко к поверхности пола, как это допускают местные строительные нормы. Обычно это означает, что нагревательный кабель помещается в нижний слой стяжки, или бетонной плиты, толщиной 50 мм, располагающейся на высококачественной теплоизоляции. При этом кабель должен быть полностью погружен в бетонную стяжку для того, что бы обеспечить максимальную и полную передачу тепла от кабеля стяжке. Нельзя помещать кабель непосредственно на теплоизоляцию, поскольку прямой контакт с изоляцией может привести к перегреву кабеля в процессе эксплуатации. Одним из возможных решений является помещение тонкой бетонной плиты поверх теплоизоляции и укладка кабеля на этой плите. Другим - укладка нагревательного кабеля TXLP поверх мелкоячеистой проволоочной сетки или арматурной сетки. Это создаёт свободное пространство между нагревательным кабелем и теплоизоляцией, которое затем заливается стяжкой. Старайтесь не наступать на кабель в процессе монтажа.

Заливка бетонной стяжки

В случае наливных полов всех типов большое значение имеет правильно приготовление смеси цемента, песка и воды. Используйте надлежащее соотношение песка, цемента и воды, и тщательно их перемешивайте. Старайтесь использовать смесь сразу после её приготовления. Следуйте инструкции по применению производителя смеси. Избегайте образования в стяжке воздушных включений и пузырей. Это обеспечит стяжке наилучшую теплопроводность и защитит кабель от перегрева. Тепло будет легче передаваться от кабеля в окружающую среду, и пол быстрее будет реагировать на регулировку нагрева. Никогда не помещайте никакие теплоизоляционные материалы поверх нагревательного кабеля! Бетонная стяжка с нагревательным кабелем должна просушиваться и отвердевать естественным путем, поэтому не следует включать нагревательный кабель в течение первых 4–6 недель после заливки стяжки.

Реконструкция

При производстве ремонта, обновлении или реконструкции, а также в случае, когда высота пола ограничена, может применяться решение с использованием тонкой стяжки и кабельного нагревательного мата MILLIMAT, что позволяет уменьшить толщину стяжки до 10-15 мм (см. главу о реконструкции).

Теплоаккумуляционное отопление

Удельная мощность теплоаккумуляционных кабельных систем отопления обычно составляет 150–200 Вт/м². Эти системы требуют, чтобы нагревательные кабели укладывались в бетонные конструкции пола, имеющие большую тепловую массу. Часто бетонная плита толщиной около 100 мм помещается поверх теплоизоляции высокой плотности, кабели укладываются на плиту и покрываются стяжкой толщиной не менее 50 мм. Обогрев такого пола включается на ночь и выключается утром. И затем плита отдаёт аккумулированное тепло в течение всего дня.



Обогрев пола в ванных комнатах

Удельную мощность кабельной системы для ванных комнат целесообразно выбирать в диапазоне 120–170 Вт/м².

Терморегулятор


Рекомендуем использовать терморегулятор с датчиком температуры пола.

Монтаж

Нагревательный кабель обычно монтируется на мелкоячеистой или арматурной сетке. Можно крепить кабель с помощью кабельных хомутов, но следует помнить, что их нельзя сильно затягивать. Такое крепление преследует цель лишь некоторой фиксации кабеля на месте во время заливки стяжки/бетона, и слишком сильное затягивание может повредить кабель.

Конструкция пола

Ниже показаны два оптимальных варианта монтажа пола ванной комнаты, в которых учитывается как расположение кабелей, так и конструкция пола.

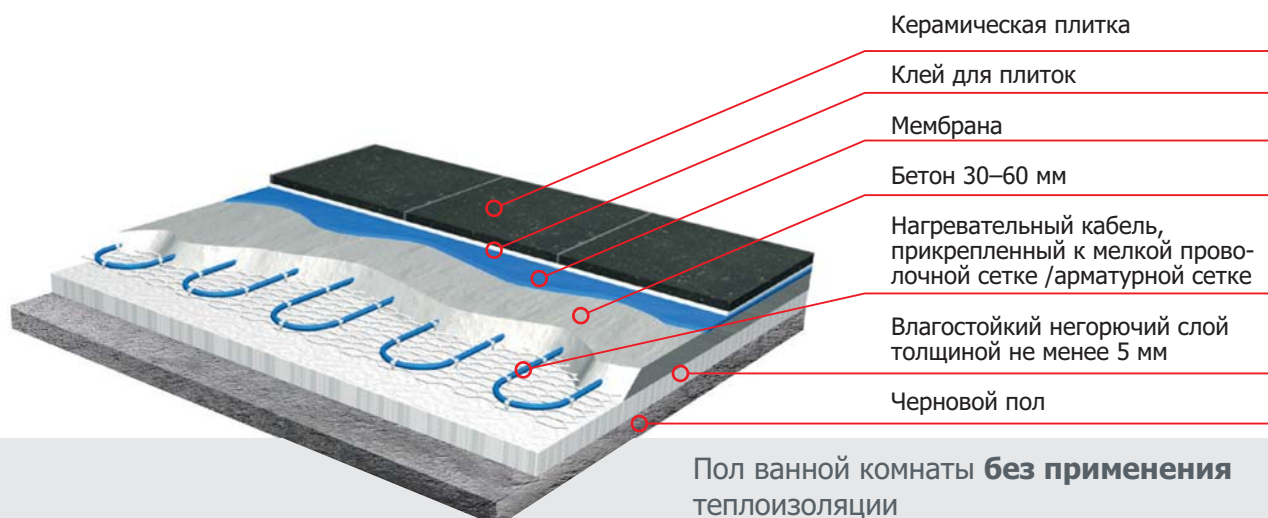

Обогрев деревянных полов на лагах

Для кабельного обогрева деревянных полов обычно используют кабель с удельной мощностью 10 Вт/м при удельной мощности кабельной системы до 100 Вт/м².

Для обеспечения удельной мощности системы 60-100 Вт/м² при удельной мощности кабеля не более 10 Вт/м, шаг укладки должен находиться в пределах 90–130 мм.

Проектирование

Во избежание повреждения или растрескивания половиц в помещениях, в которых люди проводят длительное время, необходимо принять следующие меры предосторожности - удельная мощность кабельной системы не должна превышать 60 Вт/м².

Кабель должен быть распределён равномерно по всей площади пола.

Все материалы должны быть защищены от дождя и влаги в процессе строительства. Все материалы необходимо высушить перед укладкой настила пола.

Рекомендуется использовать электронный терморегулятор, ограничивающий обогрев при помощи датчика температуры помещения и пола. В идеальном случае, температура на поверхности пола никогда не должна превышать 28 °С, что соответствует более высокой температуре пола в месте расположения датчика температуры пола (обычно около 35° С).

- Если возможно, половицы пола следует предварительно поместить поверх подогреваемого пола свободно, без их закрепления, и закрепить их через несколько дней.


- Следует избегать размещения на обогреваемом полу каких-либо толстых ковров, или ковров, полностью закрывающих поверхность пола от стены до стены.

Монтаж

Пространство между лагами должно быть заполнено минеральной ватой. Сверху должна оставаться воздушная прослойка не менее 30 мм (см. рис.). Поверх теплоизоляции укладывается мелкоячеистая проволочная сетка, и кабель крепится на этой сетке через каждые 350 мм. Нагревательные кабели следует укладывать параллельно лагам. Расстояние от кабеля до деревянных лаг должно составлять не менее 10 мм.

При пересечении опорных лаг нужно прорезать паз размером 10х10 мм, сквозь который пройдет кабель.

Пазы должны прорезаться таким образом, чтобы опорные свойства лаги не пострадали, а расстояние между пазами составляло не менее 50 мм. Поверхность лаги, которая имеет непосредственный контакт с кабелем, проклеивается алюминиевым скотчем. Если кабели укладываются до обшивки лаг, пазы не обязательны. В так называемых платформенных полах, где лаги закрываются на раннем этапе для образования рабочей платформы, не рекомендуется устанавливать изоляцию снизу от кабеля, потому что кабель может сместиться вверх в направлении поверхности пола. Это приведёт к уменьшению воздушной полости, и кабель окажется окружённым теплоизоляцией.

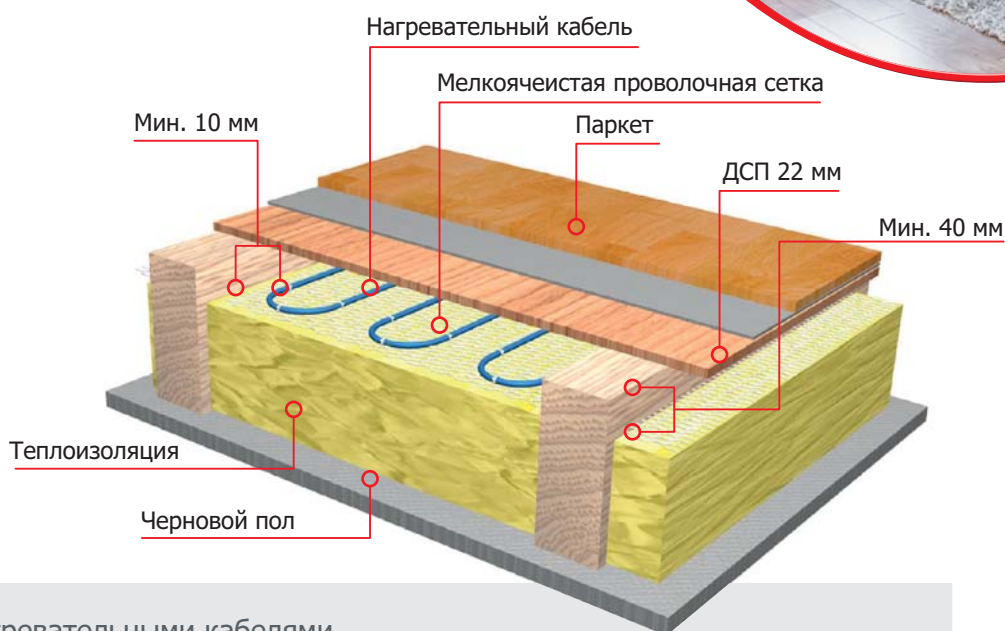

Слой деревянных лаг с нагревательными кабелями

Технические решения для проектов реконструкции

Реконструкция существующих помещений повышает комфортность и стоимость любого дома. Реконструкция также предоставляет отличную возможность установить «тёплый пол». Мы располагаем решениями, которые требуют минимального подъема пола, благодаря чему в самом помещении требуется произвести лишь небольшие переделки. Реконструкция может производиться с использованием произвольно укладываемого кабеля TXLP или тонких кабельных матов MILLIMAT.

Реконструкция с использованием кабеля TXLP

Мы рекомендуем использовать для этого варианта двух- или одножильный кабель TXLP мощности 10 Вт/м или 17 Вт/м*. Поместите кабель на негорючий черновой пол толщиной не менее 5 мм, учитывая расположение санитарных приборов, таких как унитаз, выпуск, ванна и т. п. Реконструкция с использованием кабеля TXLP.

См. рисунок иллюстрирующий расположение произвольно укладываемого нагревательного кабеля, ниже. Обратите внимание на то, что прямолинейные участки кабеля не пересекаются и не соприкасаются друг с другом, благодаря чему обеспечивается наилучшая теплоотдача. Затем нагревательный кабель заливается бетонной стяжкой с небольшой общей высотой. После высыхания и отвердевания можно поверх стяжки постелить гидроизолирующую прокладку, и затем приступать к монтажу покрытия пола.

* В полах с небольшой монтажной высотой рекомендуется применять кабели с удельной мощностью не более 10 Вт/м. Это обеспечит равномерное распределение тепла. Если черновой пол или покрытие пола состоят из горючих материалов, удельная мощность кабеля не должна превышать 10 Вт/м и удельная мощность кабельной системы не должна превышать 80 Вт/м². О порядке заливки стяжки см. стр. 13.

Клей и керамическая плитка


Гидроизоляция

Тонкая стяжка/плита

Нагревательный кабель TXLP, приклеенный или прикрепленный к мелкой проволоочной сетке / арматурной сетке

Негорючий черновой пол (не менее 5 мм), в ванных комнатах водостойкий

Черновой пол

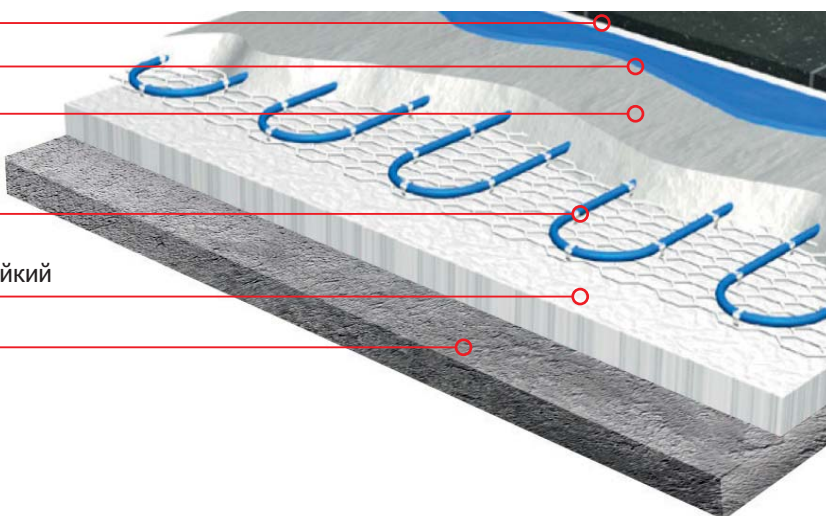


Реконструкция при помощи произвольно укладываемого кабеля

Реконструкция с произвольно укладываемым кабелем, подъем пола не более 30 мм - традиционное и простое решение с использованием такого кабеля.

Кабель, укладываемый позади унитаза для удаления конденсата путем просушки

Место присоединения силового кабеля к нагревательному кабелю

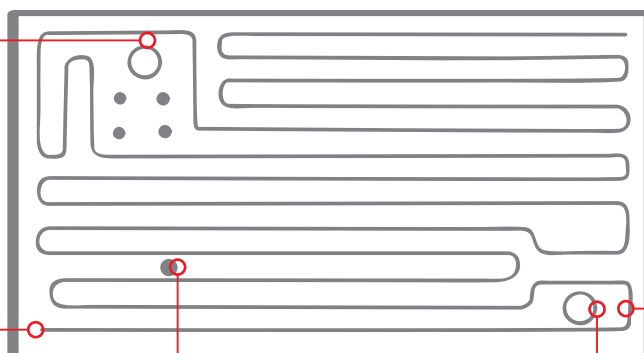

Датчик температуры пола

Выпуск

Кабели следует укладывать на некотором расстоянии от выпуска, чтобы избежать высыхания гидрозатвора, что может привести к появлению неприятного запаха

Технические решения для проектов реконструкции

Реконструкция с использованием кабельного мата MILLIMAT™


Для того, чтобы избежать дополнительной переделки дверей и порогов при реконструкции помещений, очень важно свести к минимуму высоту пола. В подобных случаях лучше всего использовать кабельный мат MILLIMAT.

Этот мат представляет собой комплект тонкого двужильного нагревательного кабеля, прикрепленный к гибкой стекловолоконной сетке. Комплект тонкого нагревательного кабеля поставляется с кабелем питания длиной 2,5 м. Общая толщина мата вместе с кабелем составляет 4,5 мм. Ширина составляет 50 см.

Сетку мата MILLIMAT можно легко резать и подгонять по форме помещения. Мат можно укладывать непосредственно в клей для плитки или в стяжку под плиткой и плиточным клеем. Если мат устанавливается непосредственно в клей, то кабель не должен быть поврежден при последующем монтаже плитки. Клеевой слой не должен содержать воздушных пузырьков. Для жилых комнат, прихожих, кухонь и других подобных помещений рекомендуется использовать маты с удельной мощностью до 150 Вт/м².

Мат можно укладывать на черновой пол любого типа выровненный и прочный. Кроме того, мат с удельной мощностью 100 Вт/м² можно также укладывать под паркет и другие деревянные покрытия пола; при этом рекомендуется использовать терморегулятор с функцией контроля температуры. Для ванных комнат, туалетов, прачечных и иных помещений, требующих интенсивного обогрева, рекомендуется применять маты с удельной мощностью 150 Вт/м². Этот мат следует укладывать

на негорючий черновой пол, выровненный и прочный. Пол, в котором обогрев установлен во время реконструкции, обычно быстро и легко регулируются, поскольку нагревательные маты располагаются вблизи поверхности пола, что также обеспечивает пониженное энергопотребление. На рисунке показана базовая конструкция пола с использованием MILLIMAT.

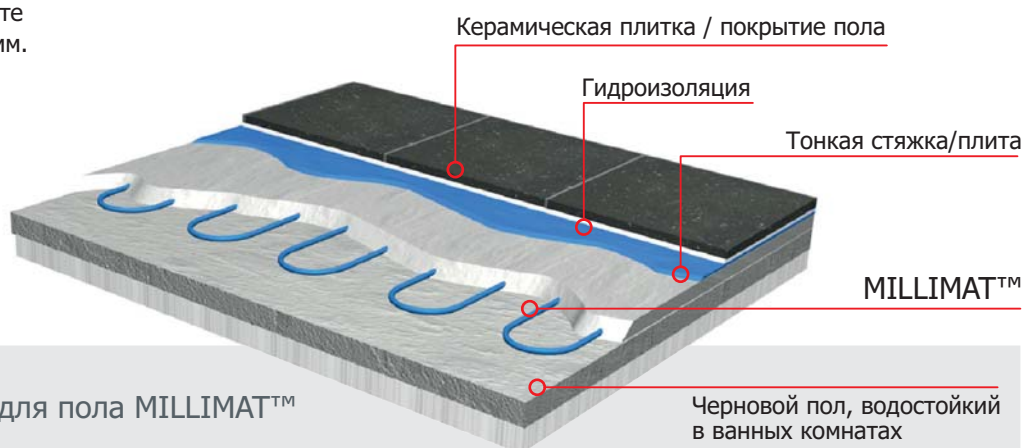

Базовое решение для пола MILLIMAT™



Системы снеготаяния

Нагревательные кабели Nexans хорошо зарекомендовали себя в системах снеготаяния. Для этого используют резистивный нагревательный кабель таких типов, как TXLP, DEFROST SNOW.

Мощность кабеля определяется в основном исходя из потребностей конструкции с учетом климатических условий и характеристик системы управления.

На дорогах, проездах, пешеходных дорожках, и тому подобных объектах нагревательный кабель должен устанавливаться на выровненном основании из уплотненного гравия, песка и других подобных материалов. Поверхностным слоем конструкции может быть асфальт, бетон, бруски и камень для мощения.

В случае, если нагревательные кабели TXLP или DEFROST SNOW устанавливаются на теплоизоляционном основании, то поверх этого теплоизоляционного основания следует установить проволоочную сетку. Крепление кабелей к этой сетке предотвратит впрессовывание кабеля в изоляционный слой.

Особые предосторожности при укладке кабеля в асфальт


Необходимо проявлять особую осторожность при укладке покрытия сверху на нагревательный кабель. Не роняйте камни или плиты на нагревательный кабель. Температура асфальта не должна превышать 160 °С.

Сначала кабель следует вручную покрыть тонким слоем асфальта, и уже потом укладывать асфальт на полную высоту и уплотнять его с помощью механических средств.


Если нагревательные кабели заливаются бетоном, необходимо убедиться, чтобы подложкой служило прочное выровненное основание, а заливаемый бетон затем уплотнялся. Обычно кабели покрываются 50-мм слоем асфальта, бетона или песка с камнем или плитами для мощения.

Рекомендуемые значения удельной мощности кабельной системы для плавления снега и льда находятся в диапазоне 250-400 Вт/м².

Тротуар с асфальтовым или бетонным покрытием

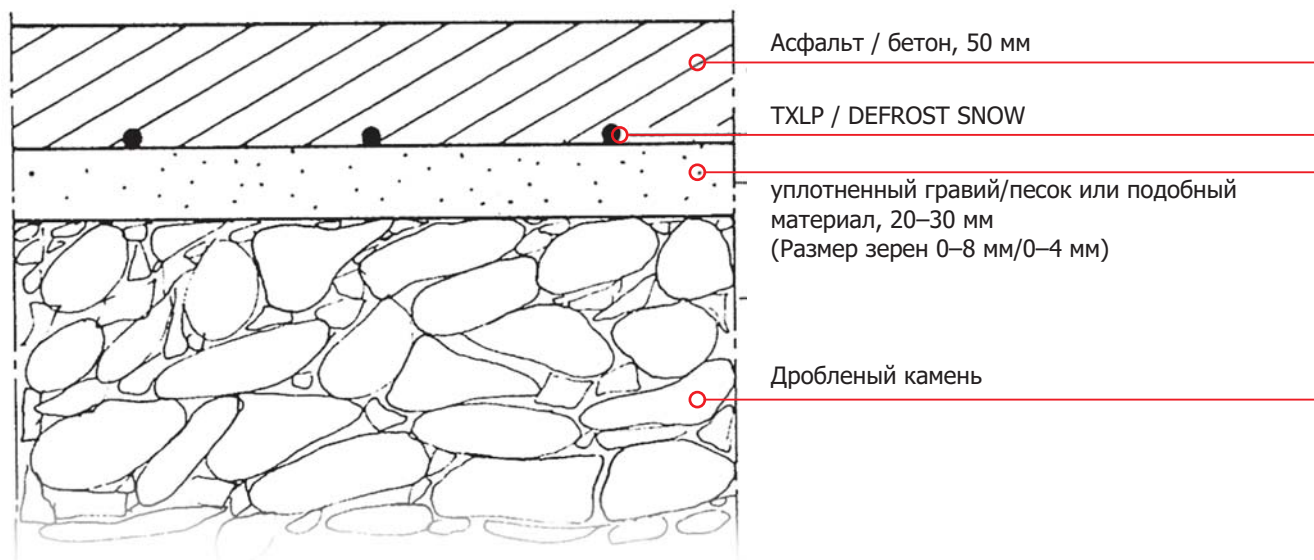

Тротуар с камнем или плиткой для мощения

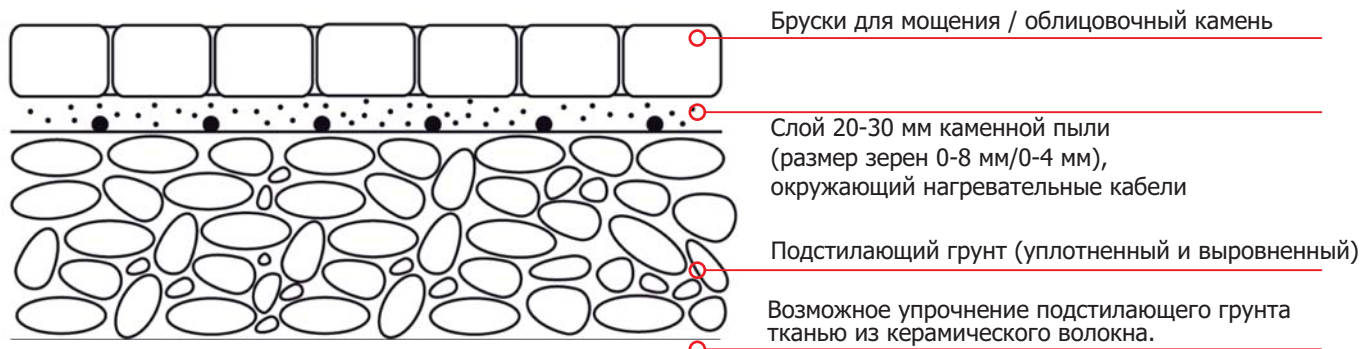

Нагревательные кабели на уличных лестницах

Нагревательные кабели на уличных лестницах укладываются продольно вдоль ступеней и только в горизонтальной плоскости. Кабель покрывается стяжкой, бетоном, или слоем плиточного клея с последующим помещением на него тротуарной плитки или камня. Для этого применения используют кабель типов DEFROST SNOW или TXLP с применением нескольких прямолинейных участков кабеля вдоль каждой ступеньки. При этом расстояние между этими участками не должен превышать 10 см.

Ограничения по удельной мощности кабеля	
С песком/ плитами	Не более 30 Вт/м *
Асфальт	Не более 30 Вт/м
Бетон	Не более 35 Вт/м

* Если вы не уверены в достаточной теплопроводности песка, то не используйте кабель удельной мощности выше 28 Вт/м.

Монтаж

Нагревательный кабель следует укладывать с одинаковым шагом. Не следует сближать прямолинейные участки кабеля, поскольку это может привести к перегреву и выходу из строя нагревательного кабеля. Обязательно измерьте сопротивление изоляции и проводника до укладки внешнего покрытия и непосредственно после этого.

Сопротивление изоляции может уменьшаться при повышении температуры, например, в случае измерения для кабеля в теплом асфальте. Сопротивление проводника (активное) с повышением температуры увеличивается.



Система антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш

Нагревательные кабели - лучшее средство для предотвращения обледенения и скопления большого количества снега в водосточных желобах и водостоках крыш. Системы антиобледенения предотвращают опасность падения снега, льда и сосулек, значительно повышая тем самым безопасность эксплуатации зданий.

ТЕПЛАЯ КРЫША - это крыша в доме с плохой теплоизоляцией. Тепло поднимается вверх и нагревает крышу. Снег, лежащий на крыше, тает. Талая вода, стекая с крыши, остывает в холодных водостоках и там замерзает.

ХОЛОДНАЯ КРЫША - это крыша в доме с хорошей теплоизоляцией. Обледенение водостоков в этом случае может происходить в конце зимы. Снег на крыше тает под действием солнечных лучей, в то время как водостоки и водосточные желоба могут находиться в тени. И талая вода, стекая с крыши, может в них замерзать.

Все проектные расчеты необходимо выполнять в соответствии с нормативом «НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ АНТИКРИГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ НА ПОКРИТТЯХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА В ЇХ ВОДОСТОКАХ ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014» и рекомендация завода изготовителя нагревательных кабелей Nexans.

Причины возможного намерзания льда и образования сосулек различают по искусственным и естественным происхождением.

Основные искусственные причины:

- «Паразитное» нагревание вследствие теплопотерь через покрытие;
- Недостаточная теплоизоляция кровли;
- Теплый чердак / технический этаж или наличие мансарды;
- Наличие тепловыделяющего оборудования под крышей;
- Отсутствие вентиляционного слоя / промежутке под покрытием или непроектируемость чердака.

Основные природные причины:

- Нагрев солнцем участков кровли, особенно темного цвета, не покрытых снегом;
- Неравномерный нагрев солнцем кровли и прилегающих водостоков, поскольку они озаряются лучами солнца под разными углами;
- Суточное изменение температуры наружного воздуха, как правило, с плюсовой до минусовой;



Система антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш

- Образование талой воды под слоем снега в результате теплоизоляции кровли этим слоем от внешнего воздуха с минусовой температурой.

Главная причина намерзания льда и образования сосулек - это более низкая температура краевой зоны покрытия и его водостоков по сравнению с температурой остального покрытия.

Сочетание выше определенных и непредвиденных природных и искусственных причин может привести до намерзания льда и образования сосулек на протяжении всего зимнего периода года.

Проектирование и расчет

Ввиду высокой мощности систем, используемых для данного применения, и изменяющейся длины водосточных желобов и водостоков рекомендуется использовать одножильный кабель ТХЛР, поставляемый на барабанах. Вычислите суммарную длину водостока и водосточных желобов. Если необходимо, петля в водостоке должна опускаться до глубины промерзания. Умножьте эту длину на 2, и вы найдёте длину и мощность кабеля. Поскольку кабель укладывается параллельными прямолинейными участками, удельная мощность кабеля должна равняться значению удельной мощности обогрева водостока (Вт/м), поделенному на 2. Кабель монтируется одним непрерывным отрезком в водосточном желобе или водостоке. Кабель крепится наверху каждого водостока с помощью кронштейна подвески из нержавеющей стали.

Образовавшаяся петля кабеля защищается у нижнего отверстия водостока. Терморегулятор должен производить отключение при температуре около $+5^{\circ}\text{C}$. Для экономии электроэнергии в случае холодных крыш можно также использовать отключение терморегулятора при температуре около -10°C . Рекомендуем использовать современные системы управления. Такие системы часто содержат два или три датчика и усовершенствованный контроллер, что позволяет снизить энергопотребление до минимума. Для обеспечения безопасности к сети переменного тока кабель должен подключаться через устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее при токе не более 30 мА.

Кабели на поверхности крыши

В некоторых сложных ситуациях может потребоваться монтаж нагревательного кабеля на наружной части теплых крыш в дополнение к кабелю в водосточных желобах и водостоках





Защита труб и резервуаров от промерзания

Выбор типа кабеля

Обычно для защиты труб от промерзания экономически целесообразно использовать кабель TXLP. Во многих случаях также целесообразно использовать саморегулирующиеся кабели. При использовании кабеля TXLP максимальная температура трубопровода не должна превышать 50°C. Во всех случаях рекомендуется использовать терморегулятор. Терморегулятор с внешним датчиком, обеспечит низкое энергопотребление и постоянную температуру.

Таблица выбора мощности кабеля TXLP:

Температура трубы	Максимальная удельная мощность (Вт/м)
Темп. = 45 - 50°C	10
Темп. = 30 - 45°C	15
Темп. = < 30°C	20

Расчёт необходимой мощности кабеля

Для расчёта мощности при выборе подходящего нагревательного кабеля необходимы следующие данные:

- Размеры трубы или площадь поверхности резервуара
- Толщина теплоизоляции
- Температура окружающей среды
- Требуемая температура резервуара или трубы

Ввиду наличия неизвестных и неконтролируемых факторов необходимо несколько увеличить результаты расчета тепловых потерь. Поправочный коэффициент может достигать величины 1,5.

Трубы с теплоизоляцией

Трубы, монтируемые на открытом воздухе, необходимо изолировать. В противном случае потери тепла будут высокими даже в случае труб малого диаметра.

Ограничения для кабеля TXLP

Кабель TXLP не применяется, если температура трубопровода превышает 50°C

Расчет теплопотерь:

Для расчета можно использовать следующую формулу:

$$Q \text{ [Вт]} = \frac{2 \times \pi \times \lambda \times L \times (t_{\text{вн}} - t_{\text{нар}})}{\ln(D/d)} \times 1,3$$

где:

D [м] - наружный диаметр трубы с изоляцией

d [м] - наружный диаметр трубы

π - константа (3,14)

L [м] - длина трубы

t_{вн} [°C] - температура жидкости внутри трубы

t_{нар} [°C] - температура окружающей среды

λ [Вт/м°C] - коэффициент теплопроводности термоизоляции, обычно для современных материалов равен 0,04

1,3 - коэффициент запаса

Таблица логарифмов

D/d	In (D/d)
1.0	0.0
1.5	0.4
2.0	0.7
2.5	0.9
3.0	1.1
3.5	1.3
4.0	1.4
4.5	1.5
5.0	1.6
6.0	1.8
7.0	2.0
8.0	2.1
9.0	2.2
10.0	2.3
15.0	2.7
20.0	3.0
25.0	3.2

Защита труб и резервуаров от промерзания

Обычно используется одножильный нагревательный кабель ТХЛР. Как правило, нагревательный кабель укладывается «змейкой» в горизонтальном или вертикальном направлении. Для решения стандартных задач, обогреваемая высота резервуара должна составлять минимум 1/3 высоты его цилиндрической поверхности, но теплоизолироваться резервуар должен по всей своей площади. Обратите внимание, что все люки и фитинги, расположенные на резервуаре, должны находиться в свободном для обслуживания положении. В случае решения нестандартных задач всегда обращайтесь за консультацией к специалистам ООО «Разумный Дом».

Резервуары

Необходимая нагрузка для резервуаров обычно вычисляется исходя из следующих параметров:

K = коэффициент теплопроводности теплоизоляции (Вт/Км²)
 S = площадь поверхности резервуара
 ΔT = разность температур внутри и снаружи резервуара.
 1.3 = коэффициент запаса.

В данном случае принимается во внимание не повышение температуры содержимого резервуара, а поддержание температуры на заданном уровне.

Тепловая нагрузка P

$$P = K \times S \times \Delta T \times 1.3$$

Общие правила монтажа кабеля

Обогреваемая поверхность должна быть ровной, без царапин и острых кромок, а нагревательный кабель должен находиться в хорошем контакте с поверхностью по всей своей длине. Теплоизоляция должна быть защищена от проникновения воды.





Монтаж кабеля на трубопроводах

Чтобы поддерживать заданную температуру трубопровода диаметром менее 100 мм, обычно вдоль трубы прокладывается два прямолинейных участка кабеля. В случае труб диаметром более 100 мм для обеспечения равномерного распределения тепла вдоль трубы обычно прокладывается четыре прямолинейных участка кабеля. Нагревательные кабели могут также монтироваться на трубу в виде спирали. Для правильного выбора кабеля можно воспользоваться таблицами на стр. 51 - 54 для напряжений 230 и 400 В соответственно. Вне зависимости от типа кабеля его следует прикрепить к трубе через каждые 30 см лентой из стеклоткани. После этого

кабель необходимо вдоль всей длины трубы покрыть алюминиевой лентой или фольгой. Фольга обеспечивает лучший тепловой контакт с резервуаром или трубой. При наличии трубопроводной арматуры и фланцев кабель должен устанавливаться таким образом, чтобы был возможен демонтаж арматуры и фланцев без повреждения или разрезания нагревательного кабеля. Теплоизоляция трубопровода должна быть надежно защищена от проникновения влаги. Экран/провод заземления нагревательного кабеля следует подключить к заземлению электрической сети. Сопротивление электрической изоляции нагревательного кабеля измеряется до и после монтажа теплоизоляции трубопровода.

Защита труб и резервуаров от промерзания

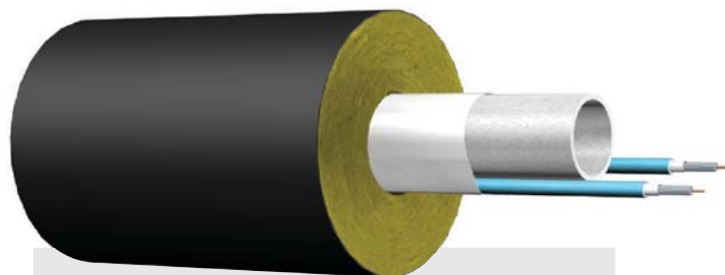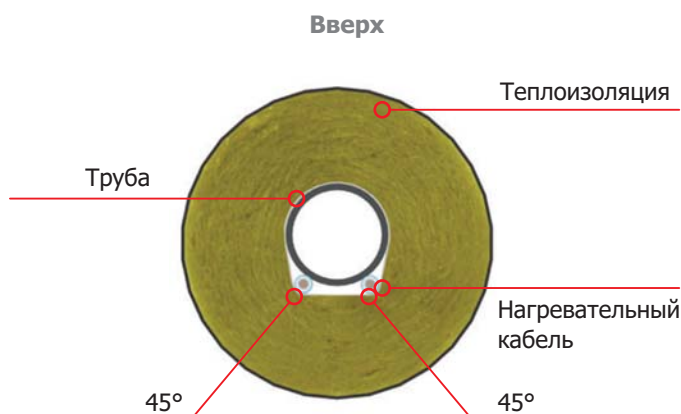

Использование саморегулирующихся нагревательных кабелей

Удельная мощность и теплоотдача саморегулирующегося нагревательного кабеля изменяется при повышении или понижении температуры трубопровода. Необходимо выбрать кабель с удельной мощностью, соответствующей температуре трубы.

Проверьте рабочую температуру трубы и с помощью соответствующих диаграмм, имеющих в спецификации кабеля, определите необходимую температуру кабеля.

Монтаж

Саморегулирующийся нагревательный кабель обычно укладывается прямо вдоль трубы или по спирали, чтобы обеспечить требуемую мощность. Нагревательные кабели крепятся к трубам теплостойкой лентой. Наилучший тепловой контакт и распределение тепла достигаются путем закрепления нагревательного кабеля на трубе алюминиевой фольгой перед наложением теплоизоляции. Изоляция должна быть надёжно защищена от проникновения влаги. На фланцах и арматуре технологических трубопроводов укрепляют петли кабеля длиной 1–1,5 м таким образом, чтобы можно было в случае необходимости произвести разъединение элементов трубопровода.

Терморегулятор

Для достижения поддержания постоянной температуры и экономии электроэнергии рекомендуется применять электронные терморегуляторы с дистанционным датчиком температуры.

Пусковой ток

В начальный момент подключения саморегулирующиеся кабели подвержены воздействию пусковых токов.

Пока кабель не прогреется, он потребляет более высокую мощность. Для наших кабелей верны следующие ориентировочные соотношения:

Температура 10°C Пусковой ток =
прибл. 4х номинальный ток

Температура -5°C Пусковой ток =
прибл. 5х номинальный ток

Температура -20°C Пусковой ток =
прибл. 6х номинальный ток



Бывают случаи, когда укладка нагревательного кабеля на трубопровод носит более сложный характер, нестандартные решения легко выполняются универсальным кабелем Nexans TXLP on DRUM, при решении таких задач всегда связывайтесь со специалистами ООО «Разумный Дом».



Обогрев полов морозильных камер

Для этой цели рекомендуется использовать резистивный нагревательный кабель типа TXLP

Требуемая удельная мощность

В морозильных камерах с хорошей теплоизоляцией пола требуемая удельная мощность составляет 20–30 Вт/м².

Система управления

Кабельная система защиты от промерзания должна иметь терморегулятор с выносным датчиком температуры, размещённым на той же глубине, что и кабель, между двух его соседних витков.

Монтаж

При использовании кабеля с удельной мощностью 5–10 Вт/м, рекомендуемый шаг укладки составляет 30–40 см. Обычно нагревательный кабель укладывается в бетонный пол до того, как пол изолируется и покрывается настилом. Обязательно измеряйте сопротивление изоляции и проводника перед укладкой бетона.

Совет

Ввиду сложности конструкции полов холодильных камер и затруднённости доступа к установленному в нём нагревательному кабелю, в некоторых случаях дополнительно устанавливают резервную нагревательную кабельную систему.



Пример использования нагревательного кабеля в конструкции пола морозильной камеры.

Обогрев спортивных площадок и полей

Для этой цели рекомендуется использовать резистивный нагревательный кабель типа TXLP

Требуемая удельная мощность


Для подогрева почвы в оранжереях и подобных строениях требуемая удельная мощность составляет 5 Вт/м²/°С. Другими словами, чтобы повысить температуру грунта на 1°С необходима удельная мощность системы 5 Вт/м². Для обогрева грунта на спортивных аренах обычно требуется удельная мощность до 120 Вт/м².

Обогревая грунт на спортивных аренах, появляется возможность продлить вегетативный сезон и обеспечить быстрый рост травы. Можно предотвратить промерзание грунта и растопить небольшое количество льда и снега. Примечание! Во время сильных снегопадов указанная выше нагрузка недостаточна для растапливания всего снега и льда. (Для эффективного растапливания снега потребуется стандартная система снеготаяния с удельной мощностью 300 Вт/м².)

Выбор и расположение нагревательного кабеля, а также способ укладки выбираются для каждого случая отдельно.

Во время монтажа важно не превышать силу натяжения кабеля, особенно, если для этой цели применяется механическое оборудование. Песок, окружающий нагревательный кабель, не должен иметь крупных частиц.

Примечание. Всегда измеряйте сопротивление изоляции и проводника перед укладкой в грунт.

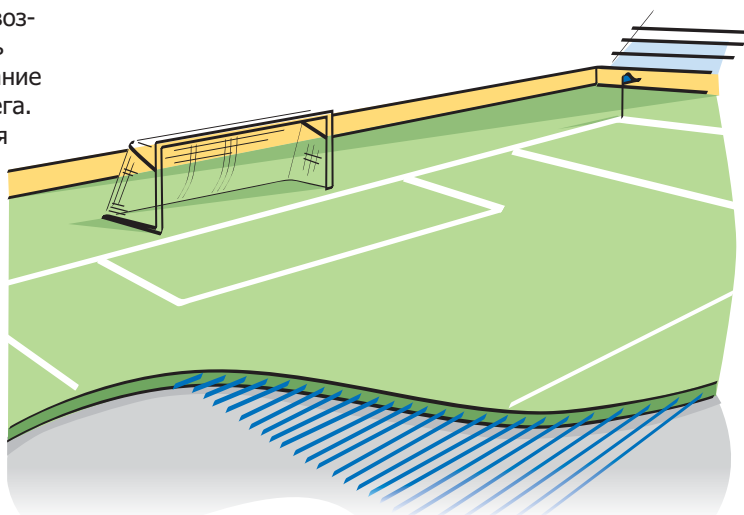

Сушка бетонных конструкций

Электронагревательные кабели могут использоваться для сушки и ускоренного отвердевания бетона в новых зданиях. В холодном климате отвердевание может происходить медленно, и монтаж нагревательных кабелей позволяет сократить время отвердевания.

Уменьшение времени сушки позволяет сократить общий срок строительства. Нагревательные кабели помещают прямо в бетон. Это предотвращает замерзание и ускоряет отвердевание бетона, позволяя снять опалубку через 72 часа даже в сильный холод. На более позднем этапе можно снова подключить нагревательные кабели для эффективного просушивания здания и базового отопления в течение строительного периода. В случае быстрой сушки бетона к малярным работам можно приступать раньше, чем при использовании других методов нагрева.

Для этой цели обычно используют нагревательные кабели TXLP. Для сушки и отвердевания бетона используется удельная мощность 400 Вт/м³. Кабель крепится к арматурной сетке и не должен пересекаться или накладываться друг на друга в какой-либо точке. Кабель не должен прикасаться к пластику или какому-либо горючему материалу.

Нагревательный кабель может использоваться вплоть до завершения строительства. При завершении строительных работ силовой кабель обрезают



Внимание!

Не рекомендуется использовать нагревательные кабели для этой цели при температурах окружающего воздуха 5°C и выше.

При заливке бетон должен иметь температуру около 20°C. Нагревательные кабели необходимо включить после заливки бетона. Время отвердевания составляет около 72 часов.

Порядок монтажа

Используйте нагревательный кабель с удельной мощностью до 30 Вт/м.

1. Вычислите общую мощность, требуемую в зависимости от температуры, и определите общее число необходимых комплектов. Округлите их количество до большего числа.
2. Для каждой формы, в которую заливается бетон, определите количество кабеля, необходимого для монтажа. Прикрепите кабель внутри формы к арматурной сетке; расстояние между кабелями должно быть не менее 6 см.
3. Кабель должен быть погружен в бетон по всей длине, включая безмуфтовое соединение SPLICE с проводом питания.
4. Помните, что кабель не должен контактировать с теплоизоляцией и материалами из пластика.
5. Поместите датчик температуры, если необходимо, посередине между двумя нагревательными кабелями.
6. Присоедините нагревательные кабели к источнику питания и проверьте правильность подаваемого напряжения. К сети переменного тока кабели должны подключаться через устройство защитного отключения (УЗО) с порогом срабатывания не более 30 мА. Установите нужную температуру, если используется терморегулятор. В заключение, путем измерения тока убедитесь, что нагревательный кабель выделяет тепло.

Часть 3

Техническая информация о продукции

- 29** N-HEAT® TXLP/2R NORDIC
Комплект двужильного нагревательного кабеля для обогрева пола
- 30** N-HEAT® TXLP/1
Комплект одножильного нагревательного кабеля для обогрева пола
- 31** N-HEAT® MILLIMAT™
Нагревательный мат на основе тонкого двужильного кабеля
- 33** N-HEAT® MILLICABLE FLEX 15
Двужильные нагревательные кабельные секции
- 34** N-HEAT® TXLP DRUM
Одножильный нагревательный кабель общего назначения, поставляемый на барабанах
- 35** N-HEAT® TXLP TWIN DRUM
Двужильный нагревательный кабель общего назначения, поставляемый на барабанах
- 37** N-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/м
Комплект одножильного кабеля для систем снеготаяния
- 38** N-HEAT® TXLP/2R DEFROST SNOW
Комплект двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния
- 39** N-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTER
Саморегулирующийся нагревательный кабель общепромышленного применения
- 41** N-HEAT® DEFROST WATER и комплекты DEFROST WATER KIT
Саморегулирующийся нагревательный кабель для монтажа в трубопроводах холодного водоснабжения
- 42** **СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**
- 43** Встраиваемые термостаты
- 45** Термостаты с креплением на DIN-рейку
- 46** Датчики температуры
- 47** Датчики температуры и влаги
- 48** АКЦЕССУАРЫ / Системные принадлежности

N-HEAT® TXLP/2R NORDIC

Комплект двужильного нагревательного кабеля для обогрева пола



Применение:

Комплекты нагревательного кабеля TXLP/2R идеально подходят для обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут использоваться в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения, и обогрева грунта. Каждый комплект имеет уникальное встроенное безмуфтовое соединение с маркировкой =>SPLICE<= на поверхности кабеля. Обратный провод не требуется. Монтаж упрощается за счёт того, что конец кабеля можно поместить там, где это удобно. Герметичная концевая муфта водонепроницаема и может устанавливаться в любом месте. Кабель питания длиной 2,25 м имеет маркировку ***.



Конструкция:

- Однопроводочный резистивный проводник
- Многопроводочная силовая «обратная» жила
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 7,0 мм

Технические характеристики:

- Комплекты мощностью от 200 до 3300 Вт с фиксированным сопротивлением для каждой величины мощности комплекта
- Удельная мощность кабеля: 17 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Номинальное напряжение: 230 В


TXLP/2R NORDIC - комплекты двужильного нагревательного кабеля, 17 Вт/м

ТИП	Мощность при напряжении 230 В	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Вес одного комплекта
	(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(кг)
TXLP/2R 200/17	200	11,8	264,5	7,0	1,1
TXLP/2R 300/17	300	17,6	176,3	7,0	1,4
TXLP/2R 400/17	400	23,5	132,3	7,0	1,8
TXLP/2R 500/17	500	29,3	105,8	7,0	2,2
TXLP/2R 600/17	600	35,2	88,2	7,0	2,6
TXLP/2R 700/17	700	41,0	75,6	7,0	2,9
TXLP/2R 840/17	840	49,7	63,0	7,0	3,5
TXLP/2R 1000/17	1000	58,3	52,9	7,0	4,1
TXLP/2R 1250/17	1250	72,4	42,3	7,0	5,0
TXLP/2R 1370/17	1370	80,8	38,6	7,0	5,3
TXLP/2R 1500/17	1500	86,4	35,3	7,0	6,1
TXLP/2R 1700/17	1700	100,0	31,1	7,0	6,7
TXLP/2R 2100/17	2100	123,7	25,2	7,0	8,0
TXLP/2R 2600/17	2600	154,5	20,3	7,0	9,7
TXLP/2R 3300/17	3300	192,0	16,0	7,0	12,1

* В дополнение к этому, изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной 2,25 м

N-HEAT® TXLP/1

Комплект одножильного нагревательного кабеля для обогрева пола

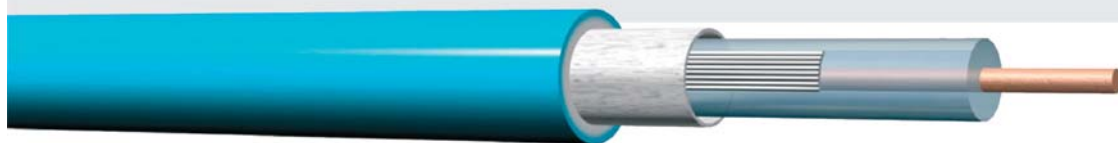

Применение:

Комплекты нагревательного кабеля TXLP/1R идеально подходят для обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут использоваться в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения и для подогрева грунта. Каждый комплект имеет уникальное встроенное безмуфтовое соединение с маркировкой =>SPLICE<= на поверхности кабеля.



Конструкция:

- Однопроводочный резистивный проводник
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 6,5 мм

Технические характеристики:

- Комплекты мощностью от 300 до 3100 Вт с фиксированным сопротивлением для каждой величины мощности комплекта, 17 Вт/м при напряжении 230 В
- Удельная мощность кабеля: 17 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Номинальное напряжение: 230 В

TXLP/1 — комплекты одножильного нагревательного кабеля, 17 Вт/м


ТИП	Мощность при напряжении 230 В	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Вес одного комплекта
	(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(кг)
TXLP/1 300/17	300	17,7	176,3	6,5	1,35
TXLP/1 400/17	400	23,5	132,3	6,5	1,61
TXLP/1 500/17	500	29,4	105,8	6,5	1,93
TXLP/1 600/17	600	35,3	88,2	6,5	2,26
TXLP/1 700/17	700	41,2	75,6	6,5	2,52
TXLP/1 850/17	850	50,0	62,2	6,5	3,03
TXLP/1 1000/17	1000	58,8	52,9	6,5	3,60
TXLP/1 1250/17	1250	73,5	42,3	6,5	4,36
TXLP/1 1400/17	1400	82,3	37,8	6,5	4,67
TXLP/1 1750/17	1750	102,9	30,2	6,5	5,99
TXLP/1 2200/17	2200	129,4	24,0	6,5	7,41
TXLP/1 2600/17	2600	156,0	20,3	6,5	8,48
TXLP/1 3100/17	3100	185,0	17,1	6,5	10,24

* В дополнение к этому, изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной 2,25 м с каждой стороны

N-HEAT® MILLIMAT™

Нагревательный мат на основе тонкого двужильного кабеля

Нагревательные маты – это, как правило, сетка, которая выложена в форме рулона, а на нем зафиксирован нагревательный кабель. Нагревательные маты рассчитаны для укладки под плитку. Мощность кабеля предназначена и рассчитана для получения максимального комфорта в области тепла и уюта дома или офиса. Нагревательные маты или же, как их еще называют, тонкий теплый пол, используют для подогрева пола в помещениях, где требуются минимальные затраты поднятия его уровня.

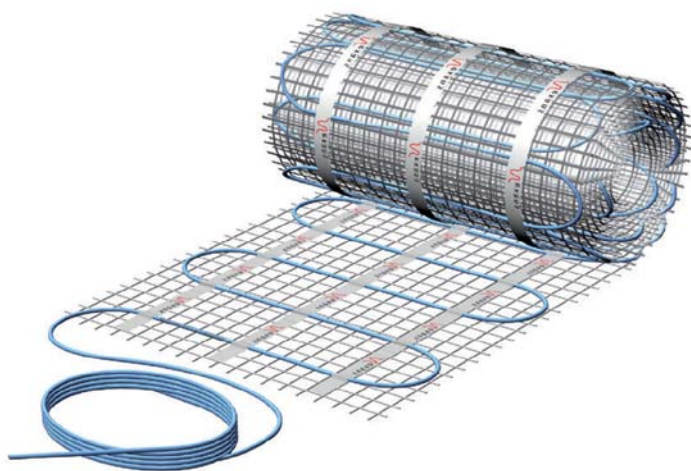

Теплые полы на основе матов включают: кабельные секции, которые закреплены на специальной сетке, ширина которой составляет около 50 см. Благодаря удобной конструкции мата, она обеспечивает удобство монтажа и установки пола.

Основными преимуществами нагревательных матов являются: во-первых, удобство во время монтажа; во-вторых, быстрый нагрев поверхности пола за счет того, что кабель находится близко к поверхности; в-третьих, толщина составляет около 4 мм. Немало важным остается тот момент, что при укладке нагревательных матов, у вас есть возможность установить систему под плитку при этом поднять пол на незначительную высоту. Этим фактором система привлекает все больше пользователей.



N-HEAT® MILLIMAT™

Нагревательный мат на основе тонкого двужильного кабеля

Применение:

MILLIMAT идеально подходит для реконструкции помещений всех типов. Мат представляет собой комплект двужильного нагревательного кабеля, прикрепленный к тонкой клейкой стекловолоконной сетке. Наружный диаметр нагревательного кабеля составляет около 4 мм. Комплект нагревательного кабеля поставляется с кабелем питания длиной 2,5 м.

Конструкция:

- Изоляция из фторэтиленпропилена (FEP)
- Провод заземления из луженой меди
- Стекловолоконная сетка
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Алюминиевый экран
- Общая толщина 4,5 мм
- Ширина 50 см

Технические характеристики:

- Удельная мощность мата 150 Вт/м².
- Общая мощность мата от 150 до 1800 Вт
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: +65°C
- Допуск на сопротивление проводника: -5 / +10 %
- Номинальное напряжение: 230 В

Скрытое безмуфтовое соединение SPLICE:

Скрытое безмуфтовое соединение - такое же тонкое и прочное, как и сам кабель, упрощает монтаж, поскольку не приходится переделывать черновой пол при монтаже.


MILLIMAT™ – 150 Вт/м²

Площадь мата	Выходная мощность	Длина мата	Ширина мата	Сопротивление нагревательного элемента, Ом		
				Мин. (-5%)	Номинал.	Макс. (+10%)
1,0*	150	2,0	0,5	335	352,7	388
1,5*	225	3,0	0,5	223,3	235,1	258,7
2,0*	300	4,0	0,5	167,5	176,3	194
2,5	375	5,0	0,5	134	141,1	155,2
3,0	450	6,0	0,5	111,6	117,6	129,4
3,5	525	7,0	0,5	95,7	100,8	110,9
4,0	600	8,0	0,5	83,7	88,2	97
5,0	750	10,0	0,5	67	70,5	77,6
6,0	900	12,0	0,5	55,8	58,8	64,7
7,0	1050	14,0	0,5	47,8	50,4	55,5
8,0	1200	16,0	0,5	41,8	44,1	48,5
10,0	1500	20,0	0,5	33,5	35,3	38,8
12,0	1800	24,0	0,5	27,9	29,4	32,4

* Мат этого размера не поставляется со встроенным безмуфтовым соединением Splice
Маты поставляются с силовым проводом питания длиной 2,5 м

N-HEAT® MILLICABLE FLEX 15

Двужильные нагревательные кабельные секции



Применение:

MILLICABLE FLEX 15 - это тонкая нагревательная секция, которая идеально подходит для комфортного подогрева бетонных / стяжных полов. Нагревательный кабель предназначен для подогрева всех типов помещений, включая ванные комнаты, и хорошо подходит для проектов реконструкции. MILLICABLE FLEX 15 упакован в удобную коробку с барабаном для простоты установки.

MILLICABLE FLEX 15 предназначен для встраивания в раствор, стяжку или плиточный клей и может устанавливаться под большинством напольных покрытий. Он одобрен для установленной мощности до 200 Вт/м² в помещениях.

Конструкция:

- Моножильные провода сопротивления
- Изоляция FEP
- Моножильный, луженый медный заземляющий проводник
- Алюминиевый экран
- Наружная оболочка из ПВХ

Технические характеристики:

- Внешний диаметр 4 мм
- Диапазон мощностей от 375 Вт до 1800 Вт
- Допуск на сопротивление: -5 / + 10%
- Линейный мощность: 15 Вт / м
- Максимум. прод. рабочая температура, внешней оболочки: 65 ° C
- Мин. радиус изгиба: 20 мм
- Номинальное напряжение: 230 В переменного тока
- Длина холодного конца: 2,5 м



MILLICABLE FLEX™ 15 – Двужильные нагревательные кабельные секции

ТИП	Мощность при 230В	Длина (*)	Сопротивление	Внешний диаметр	Вес
	Вт	м	Ом	мм	кг
MILLICABLE FLEX 15™ 375Вт	375	24.9	141.1	4.0	2.3
MILLICABLE FLEX 15™ 450Вт	450	30.2	117.6	4.0	2.5
MILLICABLE FLEX 15™ 525Вт	525	35.1	100.8	4.0	2.7
MILLICABLE FLEX 15™ 600Вт	600	40.8	88.2	4.0	2.9
MILLICABLE FLEX 15™ 750Вт	750	48.7	70.5	4.0	3.1
MILLICABLE FLEX 15™ 900Вт	900	57.0	58.8	4.0	3.5
MILLICABLE FLEX 15™ 1050Вт	1050	70.7	50.4	4.0	3.9
MILLICABLE FLEX 15™ 1200Вт	1200	76.4	44.1	4.0	4.0
MILLICABLE FLEX 15™ 1500Вт	1500	101.9	35.3	4.0	6.2
MILLICABLE FLEX 15™ 1800Вт	1800	123.5	29.4	4.0	7.2

* Кроме того, продукция поставляется с холодным концом 2,5 м с обеих сторон

N-HEAT® TXLP DRUM

Одножильный нагревательный кабель общего назначения, поставляемый на барабанах



Применение:

Нагревательный кабель TXLP идеально подходит для обогрева бетонных полов в зданиях. Он также используется в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения и для подогрева грунта.



Конструкция:

- Многопроволочный резистивный проводник
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 6,5 мм

Технические характеристики:

- Последовательное сопротивление
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Максимальное напряжение системы: 300/500 В

TXLP на барабане — одножильный нагревательный кабель с различным удельным сопротивлением

ТИП	Электрическое сопротивление	Наружный диаметр	Вес на 100 м
	(Ом/м)	(мм)	(кг)
TXLP 12,7 Ом/м	12,70	6,0	4,6
TXLP 7,7 Ом/м	7,70	6,0	4,6
TXLP 5,35 Ом/м	5,35	6,0	4,6
TXLP 3,5 Ом/м	3,50	6,1	4,9
TXLP 2,5 Ом/м	2,50	6,1	5,1
TXLP 1,4 Ом/м	1,40	6,1	5,0
TXLP 1,0 Ом/м	1,00	6,3	5,2
TXLP 0,7 Ом/м	0,70	6,3	5,1
TXLP 0,49 Ом/м	0,49	6,3	5,3
TXLP 0,39 Ом/м	0,39	6,3	5,3
TXLP 0,3 Ом/м	0,3	6,3	5,3
TXLP 0,25 Ом/м	0,25	6,3	5,3
TXLP 0,2 Ом/м	0,2	6,3	5,3
TXLP 0,13 Ом/м	0,13	6,5	5,6
TXLP 0,09 Ом/м	0,09	6,3	5,3
TXLP 0,07 Ом/м	0,07	6,3	5,3
TXLP 0,05 Ом/м	0,05	6,5	5,8
TXLP 0,02 Ом/м	0,02	6,9	5,6

N-HEAT® TXLP TWIN DRUM

Двужильный нагревательный кабель общего назначения, поставляемый на барабанах



Применение:

Нагревательный кабель TXLP идеально подходит для обогрева бетонных полов в зданиях. Он также используется в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения и для подогрева грунта. Данный кабель является универсальным и многоцелевым, и поэтому может применяться почти во всех случаях. TXLP TWIN ON DRUM может устанавливаться в железобетонную арматуру. TXLP TWIN ON DRUM может также устанавливаться непосредственно в асфальт при температуре не более 160 °С.



Конструкция:


- Однопроводочные резистивные проводники
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 6,5 мм

Технические характеристики:

- Последовательное сопротивление
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Максимальное напряжение системы: 300/500 В


TXLP TWIN DRUM - двужильный нагревательный кабель с различным удельным сопротивлением

ТИП	Электрическое сопротивление	Наружный диаметр	Вес на 100 м
	(Ом/м)	(мм)	(кг)
TXLP TWIN 13,1 Ом/м	13.1	6.2	4,5
TXLP TWIN 8,6 Ом/м	8.6	6.6	4,9
TXLP TWIN 5,7 Ом/м	5.7	6.5	4,8
TXLP TWIN 3,7 Ом/м	3.7	6.5	4,9
TXLP TWIN 2,5 Ом/м	2.5	6.5	5,1
TXLP TWIN 1,5 Ом/м	1.5	6.7	5,0
TXLP TWIN 1,08 Ом/м	1.08	6.5	4,9
TXLP TWIN 0,73 Ом/м	0.73	6.3	5,0
TXLP TWIN 0,48 Ом/м	0.48	6.7	5,3
TXLP TWIN 0,32 Ом/м	0.32	6.7	5,3
TXLP TWIN 0,18 Ом/м	0.18	6.9	5,3
TXLP TWIN 0,13 Ом/м	0.13	6.7	5,3
TXLP TWIN 0,09 Ом/м	0.09	6.9	5,2
TXLP TWIN 0,07 Ом/м	0.07	6.9	5,6
TXLP TWIN 0,05 Ом/м	0.05	6.9	5,5

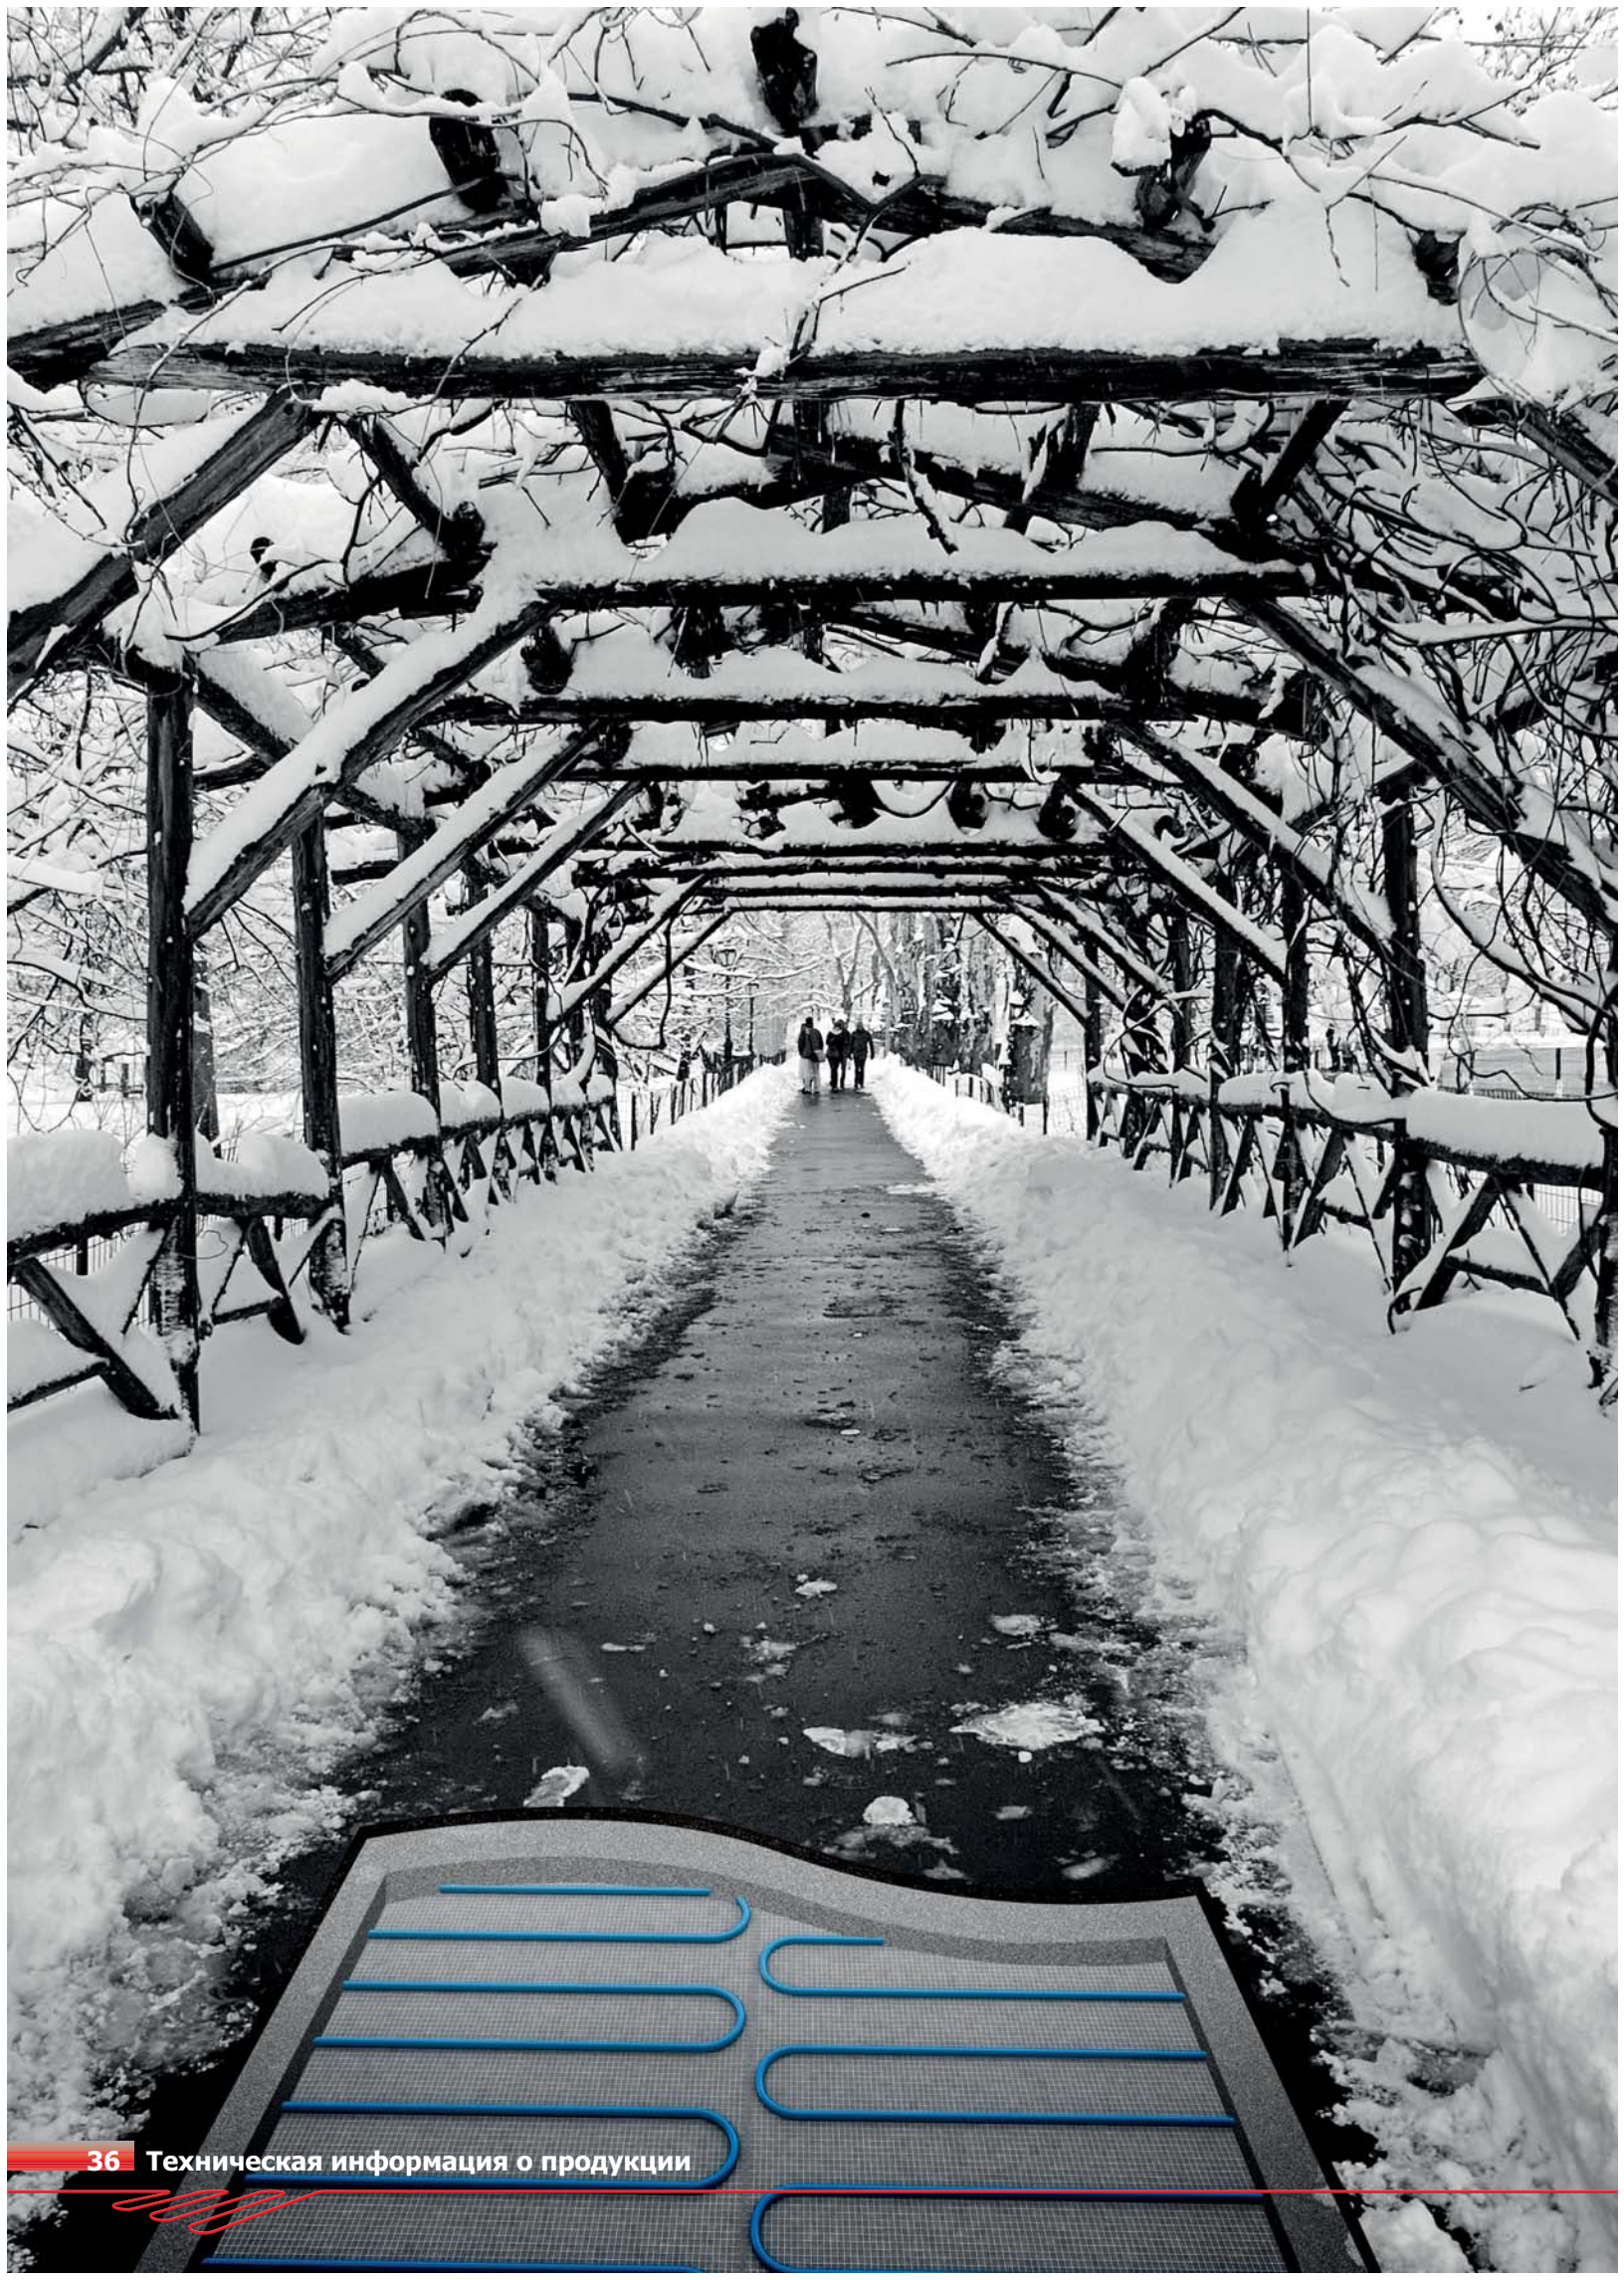

N-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/м

Комплект одножильного кабеля для систем снеготаяния

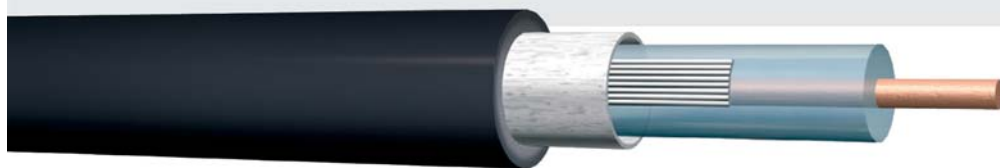

Применение:

Данные комплекты нагревательного кабеля TXLP имеют удельную мощность 28 Вт/м. Встроенные безмуфтовые соединения SPLICE с обоих концов надёжно обеспечивают водонепроницаемость по всей длине кабеля. Высокая удельная мощность и водонепроницаемые безмуфтовые соединения SPLICE делают эти комплекты особенно подходящими для использования вне помещений в системах снеготаяния и антиобледенения.



Конструкция:

- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Проводник заземления из луженой меди
- Армированный алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Цвет внешней оболочки: голубой
- Тип соединения с силовым кабелем питания: безмуфтовый
- Внешний диаметр: 6,5 мм

Технические характеристики:

- Мощность комплектов от 380 до 2800 Вт при напряжении 230 В
- Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Макс. температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65 °С
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Механическая прочность по стандарту IEC 60800: M2
- Предел распространения горения соответствует IEC 60332-1
- Длина силового питающего кабеля: 2,3 м
- Номинальное напряжение: 230 В

Комплекты одножильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

Выходная мощность комплекта	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Вес
(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(кг)
340	12,2	155,6	6,5	0,8
440	16,2	120,2	6,5	1,0
530	18,1	101,7	6,5	1,11
640	22,9	82,6	6,5	1,28
770	27,7	68,7	6,5	1,5
900	32,1	58,7	6,5	1,78
1030	36,4	51,3	6,5	2,0
1280	45,8	41,3	6,5	2,35
1460	53,5	36,2	6,5	2,87
1600	57,3	33,06	6,5	3,0
1800	64,0	29,39	6,5	3,36
1950	69,3	27,1	6,5	3,56
2240	80,2	23,62	6,5	4,15
2440	90,0	21,7	6,5	4,56
2800	100,8	18,89	6,5	5,17
3380	119,7	15,6	6,5	5,4
4060	143,8	13,0	6,5	7,4

* К нагревательному элементу с обоих концов присоединён отрезок силового питающего кабеля длиной 2,3 м

N-HEAT® TXLP/2R DEFROST SNOW

Комплект двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния



Применение:

DEFROST SNOW — готовые к монтажу комплекты двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния, устанавливаемых на подъездных путях, дворовых открытых площадках, ступенях уличных лестниц и т. п. Могут укладываться непосредственно в горячий асфальт (160°C), покрываться бетоном, плитами или песком. Комплект DEFROST SNOW снабжен питающим кабелем длиной 10 м и встроенным безмуфтовым соединением SPLICE.



Конструкция:

- Однопроволочный резистивный проводник
- Однопроволочная силовая «обратная» жила
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый усиленный экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Интегрированный силовой питающий кабель
- Внешний диаметр: около 7,0 мм

Технические характеристики:

- Мощность комплектов от 640 до 3400 Вт при напряжении 230 В
- Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Макс. температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
- Максимальное напряжение системы: 300/ 500 В
- Длина питающего кабеля: 10 м
- Номинальное напряжение: 230 В
- Макс. температура асфальта: 160°C


DEFROST SNOW — комплекты двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

Выходная мощность	Длина нагревательного элемента (*)	Номинальное сопротивление нагревательного элемента	Наружный диаметр	Вес
(Вт)	(м)	(Ом)	(мм)	(кг)
640	22,9	82,7	7,0	2,3
890	31,9	59,4	7,0	2,8
1270	45,4	41,7	7,0	3,7
1900	68,1	27,8	7,0	5,2
2700	96,4	19,6	7,0	7,0
3400	116,8	15,6	7,0	8,4

* В дополнение к этому, изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной 10 м DEFROST SNOW

N-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTER

Саморегулирующийся нагревательный кабель общепромышленного применения



Применение:

Defrost Pipe — саморегулирующийся нагревательный кабель применяется в системах антиобледенения для защиты крыш, водостоков и желобов от появления наледи, а также для обогрева труб и емкостей с целью защиты от замерзания или поддержания необходимой температуры до 65°C.

Кабель является отрезным и может поставляться на барабанах. Кабель может нарезать по длине непосредственно на месте с учетом требуемых размеров, то есть его точная монтажная длина может определяться без сложных расчетов.

Саморегулирующие свойства кабеля увеличивают его безопасность и надежность. Кабель Defrost Pipe не перегревается и не перегорает даже при укладке с перехлестом.

Особенностью саморегулирующегося нагревательного кабеля Defrost Pipe является возможность его использования без термодатчиков или метеоконтроллеров. Отдача тепла кабелем изменяется в зависимости от температуры снаружи его оболочки, при повышении температуры кабель выделяет меньше тепла, при понижении температуры выделение тепла повышается автоматически. Причем это может происходить не по всей длине кабеля, а на разных его участках с различным значением выделяемого тепла. Это происходит благодаря конструктивной особенности кабеля, тепловыделяющий элемент — полимер (матрица), расположенный между жилами кабеля по всей его длине, изменяет количество токопроводящих каналов в зависимости от температуры среды, в которой он находится. Несмотря на эту отличающуюся возможность «саморегулирования» компания ООО «Разумный Дом» рекомендует использовать аппаратуру управления для обеспечения энергоэффективности установленной у Вас системы обогрева.

Конструкция:

- Никелированные медные шины
- Полупроводниковая полимерная матрица
- Изоляция: поперечно сшитый полиэтилен
- Алюминиевый экран
- Проводник заземления из луженой меди
- Внешняя оболочка из полиолефина

Технические характеристики:

- Мин. температура при монтаже: -45°C
- Макс. рабочая температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65°C
- Макс. рабочая температура наружной оболочки кабеля без напряжения: 80°C
- Исключение составляет кабель DEFROST PIPE 15, макс. температура отключения температура наружной оболочки кабеля без напряжения: 65°C
- Минимальный радиус изгиба: 25 мм
- Номинальное напряжение: 230 В
- Устойчив к воздействию ультрафиолета



Кабель DEFROST PIPE с экраном из алюминиевой фольги


Тип АО Экран из алюминиевой фольги	Мощность при 10°C	Наружный размер		Сечение шины	Вес
	(Вт/м)	Ширина (мм)	Высота (мм)	(мм²)	(кг/100 м)
DEFROST PIPE 15	15	8,0	5,5	2 x 0,56	5,3
DEFROST PIPE 20	20	13,6	5,5	2 x 1,23	9,1
DEFROST PIPE 30	30	13,6	5,5	2 x 1,23	9,1
DEFROST PIPE 40	40	13,6	5,5	2 x 1,23	9,1

N-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTER

Саморегулирующийся нагревательный кабель общепромышленного применения

DEFROST PIPE - максимальные значения длины кабеля и соответствующие значения номинального тока нагрузки при различных температурах.						
ТИП	Темпера- тура	Макс. длина отрезка (м) и номинальный ток нагрузки				
	(°C)	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A
DEFROST PIPE 15	+10	59	98	105	105	105
	0	50	83	97	97	97
	-10	43	72	91	91	91
	-20	38	64	85	85	85
	-40	31	52	77	77	77
DEFROST PIPE 20	+10	41	68	109	129	129
	0	34	57	92	115	119
	-10	30	50	79	99	111
	-20	26	44	70	87	104
	-40	21	35	56	71	88
DEFROST PIPE 30	+10	31	52	83	104	113
	0	45	71	89	105	105
	-10	23	39	63	78	98
	-20	21	35	56	69	87
	-40	17	28	45	57	71
DEFROST PIPE 40	+10	22	36	57	71	89
	0	19	31	50	62	78
	-10	17	28	44	55	69
	-20	15	25	40	50	62
	-40	13	21	33	42	52

При монтаже кабеля на крыше или в водосточных желобах, используйте 75% от значения, указанного в таблице.

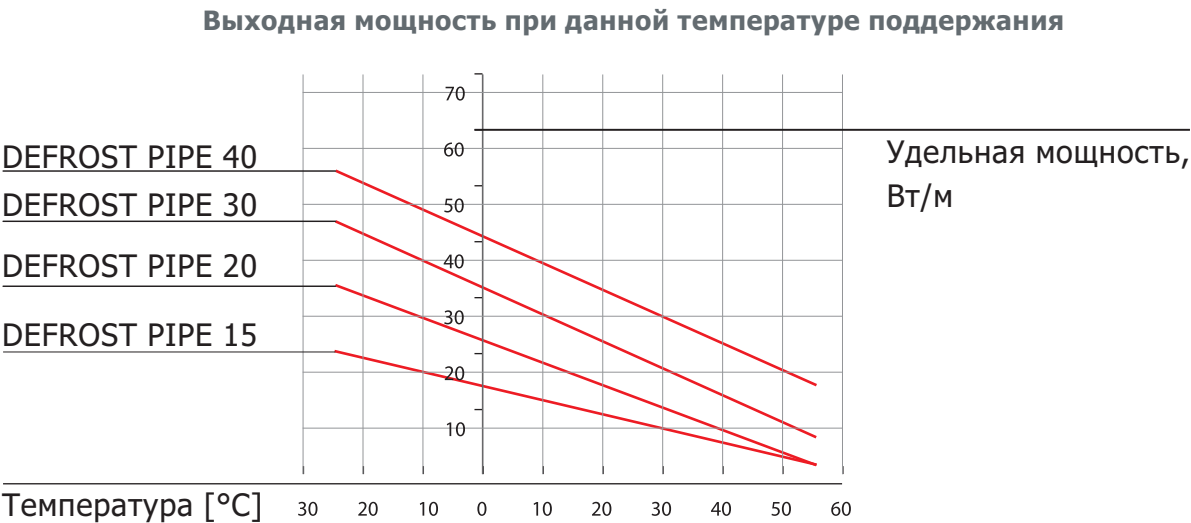

N-HEAT® DEFROST WATER и комплекты DEFROST WATER KIT


Саморегулирующийся нагревательный кабель для монтажа в трубопроводах холодного водоснабжения



Применение:

DEFROST WATER — саморегулирующийся нагревательный кабель, не содержащий галогенов, для защиты от промерзания трубопроводов холодного водоснабжения. Кабель предназначен для монтажа внутри трубопровода. Наружная оболочка кабеля разрешена для использования в трубопроводах с питьевой водой. Кабель DEFROST WATER поставляется на барабанах. DEFROST WATER KIT — это комплекты кабеля, имеющего определённую длину, и включающего концевую и переходную муфты и питающий кабель с вилкой европейского образца. Кабель DEFROST WATER может нарезаться по длине на месте с учетом требуемых размеров, при этом точная длина может определяться без сложных расчетов. Длина кабеля, входящего в комплекты DEFROST WATER KIT, изменяться не может. Мощность кабеля автоматически меняется при изменении температуры поверхности трубопровода. Однако рекомендуется использовать терморегулятор для ограничения времени работы кабеля в летнее время.

Выходная мощность при данной температуре (вода/воздух)

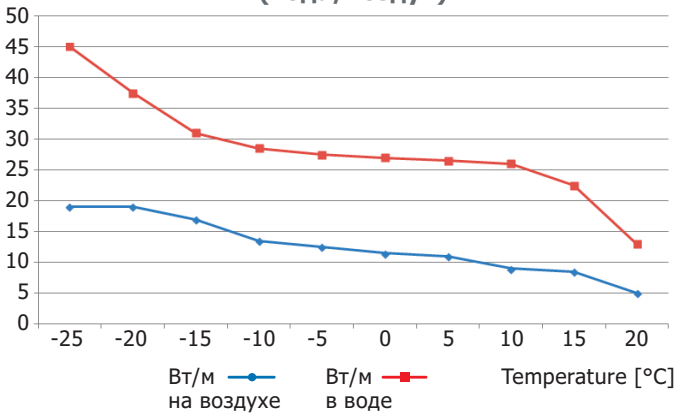

Конструкция:

- Шины из лужёной меди
- Полупроводниковая полимерная матрица
- Изоляция: Полиэтилен
- Алюминиевый экран
- Проводник заземления из луженой меди
- Внешняя оболочка из полиэтилена

Технические характеристики:

- Макс. температура наружной оболочки кабеля при подключении: 45°C
- Минимально допустимая температура воздуха при монтаже: -10°C
- Минимальный радиус изгиба: 15 мм
- Номинальное напряжение: 230 В
- Макс. ток нагрузки: 10 А

ТИП	Вес, кг
Комплект DEFROST WATER KIT 2 m	0,37
Комплект DEFROST WATER KIT 4 m	0,50
Комплект DEFROST WATER KIT 6 m	0,60
Комплект DEFROST WATER KIT 8 m	0,75
Комплект DEFROST WATER KIT 10 m	0,85
Комплект DEFROST WATER KIT 15 m	1,20
Комплект DEFROST WATER KIT 20 m	1,50
Комплект DEFROST WATER KIT 25 m	1,85

* В остальных случаях комплект DEFROST WATER KIT имеет те же характеристики, что и представленный ниже кабель DEFROST WATER

ТИП	Мощность при 5°C	Наружный размер	Сечение шины	Вес	Макс. длина
	(Вт/м)	(мм)	(мм ²)	(кг/100 м)	(м)
DEFROST WATER	26 в воде 11 в воздухе	7,0	2 x 0,5	6,1	60 в воде 100 в воздухе

ТИП	Темп,	Пусковой ток	Макс, длина [м] Ток срабатывания автоматического выключателя 10 А В воде	Макс, длина [м] Ток срабатывания автоматического выключателя 10 А В воздухе
	(°C)	(А/м)		
DEFROST WATER	5	0,2	60	100
	0	0,3	54	90
	-10	0,4	42	70
	-20	0,5	30	50
	-30	0,7	24	40

НАДЕЖНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Основой каждого успешного решения для кабельного обогрева является интеграция высококачественной системы управления. Контроллеры серии OJ Microline® и Nexans разработаны с целью установки нового профессионального стандарта термостата, при этом обеспечивая высокое качество, надежность и современный дизайн. Термостаты серии OJ Microline® и Nexans дают системным интеграторам и монтажникам гибкое и легко используемое решение, отвечающее их профессиональным и техническим требованиям. Они могут чувствовать себя спокойно, зная, что они предоставляют конечным пользователям не просто устройство, регулирующее температуру, а профессиональную технику с интуитивным управлением, обеспечивающую высокую степень комфорта и экономию электроэнергии.



СЕНСОРНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Терморегулятор можно программировать, и он автоматически регулирует температуру в помещении или температуру пола. Его можно настроить на поддержание постоянной температуры (заданной пользователем) или использовать в соответствии с программой энергосбережения "день/ночь".

MILLITEMP 2 Nexans



- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Диапазон настройки температуры: +5...+35°C
- Нагрузка: 16 А
- степень защиты: IP30
- Размер: 86×86×15,8 мм

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Программируемый терморегулятор для установки в монтажную коробку внутри помещения. Регулятор от компании Nexans, который обладает огромным удобным цифровым дисплеем. Предназначен для управления системами теплых полов.

MILLITEMP CDFR-003 Nexans



- большой цифровой дисплей с подсветкой
- программирование: 4 события в сутки, 5+2 дни
- нагрузка макс.: 16 А / 3600 Вт
- диапазон температур: +5...+40°C
- размер: 84x84x40 мм
- степень защиты: IP21
- функция антизамораживания
- утопленный монтаж

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

7-дневный электронный программируемый терморегулятор для регулирования температуры в помещениях с электрическим подогревом. В данном терморегуляторе есть два датчика: датчик температуры пола и встроенный датчик температуры воздуха.

N-Comfort-TD Nexans



- нагрузка 16А/3600 Вт
- утопленный монтаж;
- напряжение: 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: +5 +50°C;
- степень защиты: IP21;
- размер: 86x86x16;

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Термостат обеспечивает минимальное и максимальное ограничение настройки в пределах диапазона рабочих температур. Для настройки используются DIP-переключатели и потенциометр, расположенные под лицевой панелью термостата.

N-Comfort-TR Nexans



- нагрузка 16А/3600 Вт
- утопленный монтаж;
- напряжение: 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: +10 +50°C;
- степень защиты: IP21;
- размер: 81,5x81,5x30,4;

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Терморегулятор для настенного монтажа. Включение/выключение и изменение температуры происходит с помощью колесика регуляции температуры. Для выключения необходимо колесико повернуть на отметку 0°C. Красный индикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

MTU2-1991



- датчик температуры пола на проводе 3 м (в комплекте);
- нагрузка 16А / 3600 Вт;
- настенный монтаж;
- напряжение 220 В 50 Гц;
- диапазон температур +5 ...+40°C;
- степень защиты IP20;
- размер: 84x84x28;
- возможность подключения реле времени

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Механический терморегулятор для теплого пола, совместимый с рамками производителей фурнитуры. Включение и выключение системы обогрева происходит с помощью вмонтированного выключателя.

MTN-1991



- один датчик температуры пола;
- нагрузка: 16А / 3600 Вт;
- утопленный монтаж;
- напряжение: 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: +5 ...+40°C;
- степень защиты: IP21;
- размер: 80x80x48

СЕНСОРНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Программируемый термостат с двумя датчиками: датчик температуры пола и встроенный датчик температуры воздуха. Простой в навигации и создает оптимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии. 3,5" цветной сенсорный дисплей.

OCD6-1999



- нагрузка: 16А / 3600 Вт;
- утопленный монтаж;
- напряжение: 100 - 240 В 50 Гц;
- диапазон температур: +5 ...+40°C;
- степень защиты: IP21;
- размер: 121x80x43

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Программируемый термостат «Все в одном» для электрического обогрева пола создает оптимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии. 2" цветной сенсорный дисплей, удобный интерфейс, мониторинг потребления энергии, QR-коды для считывания информации, совместимость с существующими на рынке датчиками температуры пола.

OCD5-1999



- дисплей 220 x 176 пикселей TFT
- цветной резистивный сенсорный
- нагрузка 16А/3600 Вт
- утопленный монтаж;
- напряжение: 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: +5 ...+40°C;
- степень защиты: IP21;
- размер: 82x82x40

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Терморегулятор для настенного монтажа. Новый OJ Microline® Тип OCC4 4-х программный термостат с контролем времени. Термостат с контролем времени "Все в одном", для полов с электрическим подогревом, совмещает в себе заданные оптимальный комфорт и минимальное потребление электроэнергии.

OCC4-1991



- нагрузка 16А/3600 Вт
- утопленный монтаж;
- напряжение: 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: +5 ...+40°C;
- степень защиты: IP21;
- размер: 80x80x48

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Простой в использовании терморегулятор. Цифровой дисплей позволяет удобно устанавливать необходимую температуру. Включение и выключение терморегулятора происходит с помощью белой кнопки-выключателя. Красная кнопка используется для повышения температуры, синяя - для понижения. Между красной и синей кнопками находится кнопка программирования температур. Красный индикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

OTN2-1991



- датчик температуры пола на проводе 3 м (в комплекте);
- нагрузка: 16А / 3600 Вт;
- утопленный монтаж;
- напряжение 220 В 50 Гц ;
- диапазон температур +5 ...+40°C;
- степень защиты: IP21;
- размер: 84x84x40;
- возможность подключения к реле времени

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

OCC2 – наилучший выбор для создания оптимального теплового комфорта с минимальными энергозатратами. Терморегуляторы управляют Вашей системой обогрева, включая ее в определенные промежутки времени в разные дни недели. Существует возможность установить 4 режима (события) на каждый день с разной температурой.

OCC2-1991



- датчики: пола на проводе 3 м (в комплекте);
- нагрузка: 16А / 3600 Вт;
- утопленный монтаж;
- напряжение: 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: +5 ...+40°C;
- степень защиты: IP21;
- размер: 80x80x48

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Включение и выключение системы обогрева происходит с помощью вмонтированного выключателя. Для изменения температуры используют колесико регуляции температуры. Красный индикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

OTN-1991



- датчик температуры пола на проводе 3 м (в комплекте);
- нагрузка: 14А / 3200 Вт
- утопленный монтаж;
- напряжение 220 В 50 Гц ;
- диапазон температур +5 ...+40°C;
- степень защиты: IP21
- размер: 80x80x50;
- возможность подключения к реле времени

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Терморегулятор для монтажа на DIN-рейку. Рекомендуется для управления системами электрического подогрева пола и электрического отопления помещений. Включение/выключение и изменение температуры происходит с помощью колесика регуляции температуры. Для выключения необходимо колесико повернуть на отметку 0°C. Красный индикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

ETV-1999



- датчик температуры воздуха настенный (в комплекте);
- нагрузка 16А / 3500 Вт;
- монтаж на DIN-рейку;
- напряжение 220 В 50 Гц;
- диапазон температур 0...+40°C;
- степень защиты IP20;
- размер: 86x36x58 мм;
- фиксированный перепад температур, активирующий подачу тепла 0,4°C;
- возможность подключения реле времени

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Терморегулятор для монтажа на DIN-рейку. Рекомендуется для управления системами электрического подогрева пола и электрического отопления помещений. Включение/выключение и изменение температуры происходит с помощью колесика регуляции температуры. Для выключения необходимо колесико повернуть на отметку 0°C. Красный индикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

ETV-1991



- датчик температуры пола на проводе 3 м (в комплекте);
- нагрузка 16А / 3500 Вт;
- монтаж на DIN-рейку;
- напряжение 220 В 50 Гц;
- диапазон температур 0...+40°C;
- степень защиты IP20;
- размер: 86x36x58 мм;
- фиксированный перепад температур, активирующий подачу тепла 0,4°C;
- возможность подключения реле времени

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Терморегулятор «все в одном» для монтажа на DIN-рейку с тонким датчиком температуры пола ETF-144/99Т (в комплекте).

ETN4-1999



- большой цифровой дисплей;
- защита от детей;
- возможность использовать с датчиком t пола и/или с выносным датчиком t воздуха;
- возможность управления теплым полом без датчиков;
- нагрузка 16А / 3500 Вт;
- напряжение 230 В +/- 10% 50/60 Гц;
- диапазон температур -19.5 ...+70°C;
- класс защиты корпуса IP20;
- размер: 86x52,5x58 мм

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМ АНТИОБЛЕДИНЕНИЯ С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Используется для растапливания снега и льда в системах антиобледенения и снеготаяния на небольших объектах. Регистрирует температуру и влажность.

ETR2-1550



- нагрузка 16А / 3500 Вт;
- монтаж на DIN-рейку;
- напряжение 220 В 50 Гц;
- диапазон температур 0 ...+10°C;
- степень защиты IP20;
- размер: 86x52x59 мм;
- регулируемое время принудительной работы 1 – 5 часов;
- перепад температур, активирующий подачу тепла 0,4°C

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМ АНТИОБЛЕДИНЕНИЯ С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Обеспечивает одновременное управление обогревом двух зон: например, системы антиобледенения крыши и снеготаяния открытой площадки. Регистрирует наличие влаги и измеряет температуру.

ETO2-4550



- нагрузка 3 x 16А/3500Вт;
- 2-е зоны управления 2 x 16А/3500Вт;
- монтаж на DIN-рейку или стену;
- напряжение 220 В 50 Гц ;
- диапазон температур -20 ... +10°C;
- степень защиты IP20;
- размер: без крышки 90x156x45 мм; с крышкой 170x162x45 мм ;
- регулируемое время принудительной работы до 18 часов;
- перепад температур, активирующий подачу тепла 0,3°C

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМ АНТИОБЛЕДИНЕНИЯ С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Используется для управления антиобледенительными кабельными системами обогрева в водостоках на небольших объектах, например коттеджах.

ETR/F-1447A



- датчик ETF-744/99 – наружный температуры воздуха (в комплекте);
- нагрузка 16A / 3500 Вт;
- монтаж на DIN-рейку;
- напряжение 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: мин. темп. (LOW) -15 ... 0° C; макс. темп. (HIGH) 0 ... +10° C;
- степень защиты IP20;
- размер: 86x52.5x58 мм;
- перепад температур, активирующий подачу тепла 0,4° C

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Терморегулятор для регулирования температуры в промышленных системах, например, в системах поддержки температур трубопроводов и емкостей. Также может использоваться во всех других системах, где необходимо поддержание температуры в диапазоне -10 ... +50° C

ETI-1551



- нагрузка 10A / 2200 Вт;
- монтаж на DIN-рейку;
- напряжение 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: -10 ... +50° C;
- степень защиты IP20;
- размер: 86x36x58 мм
- регулируемый перепад температур, активирующий подачу тепла: 0,3 ... 6° C

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Терморегулятор для регулирования температуры в промышленных системах, например, в системах поддержки температур трубопроводов и емкостей. Также может использоваться во всех других системах, где необходимо поддержание температуры в диапазоне +10...+110°

ETI-1221



- нагрузка 10A / 2200 Вт;
- монтаж на DIN-рейку;
- напряжение 220 В 50 Гц;
- диапазон температур: +10...+110° C;
- степень защиты IP20;
- размер: 86x36x58 мм
- регулируемый перепад температур, активирующий подачу тепла: 0,5 ... 10° C

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА

Датчик температуры пола на проводе длиной 3 м. Используется для поддержания комфортной температуры пола.

ETF-144/99A



- размер датчика 7,2x5,5x21,5 мм;
- длина датчика температуры 3м
- тип чувствительного элемента NTC 12k (при +25° C = 12 kΩ)
- диапазон (-20° C +70° C
- класс защиты IP67

НАСТЕННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Настенный датчик температуры воздуха в помещении. Используется для регулирования температуры воздуха в помещении.

ETF-944/99-H



- размер 84x84x28;
- диапазон температур -20 ... +70° C;
- класс защиты IP20

НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Наружный датчик температуры воздуха. Регистрирует температуру.

ETF-744/99



- размер 65x50x35 мм;
- диапазон температур -50 ... +70° C;
- класс защиты IP54

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ЕМКОСТЕЙ

Датчик температуры для трубопроводов и емкостей

ETF-622



- монтаж на поверхности объекта обогрева
- размер медной части 8х12 мм
- диаметр отверстия 3.5 мм
- диапазон температур -40 ... +120°C

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Универсальный датчик температуры

ETF-522



- монтаж на поверхности объекта обогрева
- материал: латунь
- диаметр 6.5 мм - длина: 50 мм
- диапазон температур -40 ... +120°C

ДАТЧИК ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик грунта с кабелем длиной 10м. Регистрирует температуру и влажность. Предназначен для установки на поверхности грунта за пределами помещения на открытых площадках. Возможно установить два датчика типа ЕТОГ.

ЕТОГ-55



- размер: высота – 32 мм, диаметр - 60мм;
- диапазон температур -50 ... +70°C;
- класс защиты IP68

ДАТЧИК ВЛАГИ ДЛЯ ВОДОСТОКОВ

Датчик для водосточков с кабелем длиной 10м. Регистрирует влажность. Предназначен для установки в желобах, водосточках и т.п. Может быть установлен вместе с внешним датчиком температуры ETF-744/99. При необходимости можно подключить параллельно два датчика типа ЕТОР.

ЕТОР-55



- размер 105х30х13 мм;
- диапазон температур -50 ... +70°C;
- класс защиты IP68

ДАТЧИК ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ГРУНТА С ОСНОВАНИЕМ

Датчик влаги и температуры для грунта предназначен для установки на открытых площадках с использованием цилиндрического основания ЕТОК-1. Основание ЕТОК-1 для установки датчика ЕТОГ-56 поставляется с деревянной заглушкой для предохранения основания от попадания посторонних предметов во время установки, а также для предотвращения засорения отверстия для подсоединения изоляционной трубки для протяжки кабеля.

ЕТОГ-56



- класс защиты корпуса: IP 68;
- длина кабеля: 25 м;
- температура окружающей среды: -50...+70°C;
- размеры датчика: высота - 32мм, диаметр - 60мм;
- размеры основания: высота - 78мм, диаметр - 63,5 мм

ДАТЧИК ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТА

Датчик грунта с кабелем длиной 10м. Регистрирует температуру и влажность. Предназначен для установки на поверхности грунта за пределами помещения на открытых площадках. Возможно установить два датчика типа ЕТСГ.

ЕТСГ-55



- размер: 350х50х25 мм;
- диапазон температур -50 ... +70°C;
- класс защиты IP68

АКСЕССУАРЫ / Системные принадлежности

РАЗУМНЫЙ ДОМ 

Комплект муфт для саморегулирующегося кабеля (соединение и оконцевание)



Состав комплекта:

1. Труба термоусадочная 19/6 с клеевым слоем
2. Труба термоусадочная 12/4 с клеевым слоем
3. Труба термоусадочная 8/4
4. Труба термоусадочная 6/3
5. Гильзы соединительные 2,5 мм²
6. Вулканизирующийся герметик

Комплект муфт для одножильного резистивного кабеля (соединение одного кабеля)



Состав комплекта:

1. Труба термоусадочная 19/6 с клеевым слоем
2. Труба термоусадочная 12/4 с клеевым слоем
3. Труба термоусадочная 6/3
4. Гильза соединительная 1,5 - 2,5 мм²
5. Вулканизирующийся герметик

Комплект муфт для двухжильного резистивного кабеля (соединение и оконцевание)



Состав комплекта:

1. Труба термоусадочная 19/6 с клеевым слоем
2. Труба термоусадочная 12/4 с клеевым слоем
3. Труба термоусадочная 6/3
4. Гильза соединительная 1,5 - 2,5 мм²
5. Вулканизирующийся герметик

Элемент крепления кабеля в трубах «косичка»



Описание:

1. Материал крепления - медь, алюминий
2. Трос в ПВХ изоляции 3 мм
3. Расстояние между креплениями - 20 см

Ввод для нагревательного кабеля в трубу



Описание:

1. Латунный кабельный ввод для DEFROST FLEX, DEFROST WATER и DEFROST WATER KIT.
2. Максимальное давление воды: 12 бар
Размер 1/2"
(наружный диаметр прибл. 21 мм)
Размер 3/4"
(наружный диаметр прибл. 27 мм)
3. Вес - 0,15 кг

Элемент крепления кабеля в желобах



Описание:

1. Материал крепления - медь, алюминий
2. Расстояние между зажимами - 70 мм

Элемент крепления кабеля в желобах



Описание:

1. Материал крепления - пластик
2. Расстояние между зажимами - 60 мм

Монтажная лента



Описание:

1. Материал крепления - оцинкованная сталь
2. Расстояние между креплениями - 20 мм, 25 мм

Часть 4

Приложение

Приложение

50 Таблицы выбора нагревательных кабелей TXLP/1 и TXLP/2R

51 Таблица выбора кабеля TXLP DRUM (230 В)

52 Таблица выбора кабеля TXLP DRUM (400 В)

53 Таблица выбора кабеля TXLP TWIN DRUM (230 В)

54 Таблица выбора кабеля TXLP TWIN DRUM (400 В)

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

55 Пример 1.
Схема подключения "Треугольник"

55 Пример 2.
Схема подключения "Звезда"

56 Пример 3.
Подключение кабелей на 230В к регулятору

56 Пример 4.
Подключение кабелей с током больше 16А через контактор

57 Пример 5.
Термостат ЕТО2, две системы - 1 и 2, два датчика влажности/температуры ЕТОG и ЕТОR в любой комбинации

58 Пример 6.
Термостат ЕТО2, две системы - 1 и 2, два датчика влажности ЕТОR

59 Пример 7.
Термостат ЕТР2, с датчиком влажности/температуры грунта

58 Пример 8.
Термостат ЕТР2, с двумя датчиками, влажности на кровле и температуры воздуха

Таблицы выбора нагревательных кабелей TXLP/1 и TXLP/2R

Кабель нагревательный одножильный TXLP/1, 17Вт/м

Марка кабеля	Мощность, Вт при		Длина*, м	Сопротивление, Ом	Площадь обогрева, м ²		
	230 В	220 В			170 Вт/м ²	136 Вт/м ²	112 Вт/м ²
TXLP/1 300/17	300	275	17,6	176,3	1,8	2,2	2,6
TXLP/1 400/17	400	366	23,5	132,2	2,4	2,9	3,5
TXLP/1 500/17	500	458	29,4	105,8	2,9	3,7	4,4
TXLP/1 600/17	600	551	35,3	88,2	3,5	4,4	5,3
TXLP/1 700/17	700	643	41,2	75,9	4,1	5,2	6,2
TXLP/1 850/17	850	780	50,0	62,2	5,0	6,3	7,5
TXLP/1 1000/17	1000	917	58,8	52,9	5,9	7,4	8,8
TXLP/1 1250/17	1250	1147	73,5	43,0	7,4	8,2	11,0
TXLP/1 1400/17	1400	1284	82,3	37,8	8,2	10,3	12,3
TXLP/1 1750/17	1750	1605	102,9	30,2	10,3	12,9	15,4
TXLP/1 2200/17	2200	2019	129,4	24,0	12,9	16,2	19,4
TXLP/1 2600/17	2600	2434	156,0	20,1	15,6	19,5	23,4
TXLP/1 3100/17	3100	2886	185,0	17,1	18,6	23,2	27,8

* дополнительно с обеих сторон по 2,25м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм2

Кабель нагревательный двухжильный TXLP/2R, 17Вт/м

Марка кабеля	Мощность, Вт при		Длина*, м	Сопротивление, Ом	Площадь обогрева, м ²		
	230 В	220 В			170 Вт/м ²	136 Вт/м ²	112 Вт/м ²
TXLP/2R 200/17	200	183	11,8	264,5	1,2	1,5	1,8
TXLP/2R 300/17	300	275	17,6	176,3	1,8	2,2	2,6
TXLP/2R 400/17	400	367	23,5	132,5	2,4	2,9	3,5
TXLP/2R 500/17	500	458	29,3	105,8	2,9	3,7	4,4
TXLP/2R 600/17	600	550	35,2	88,5	3,5	4,4	5,3
TXLP/2R 700/17	700	640	41,0	75,9	4,1	5,1	6,2
TXLP/2R 840/17	840	776	49,7	60,7	5,0	6,2	7,5
TXLP/2R 1000/17	1000	910	58,3	53,4	5,8	7,3	8,7
TXLP/2R 1250/17	1250	1130	72,4	43,0	7,2	9,1	10,9
TXLP/2R 1370/17	1370	1261	80,8	38,5	8,1	10,1	12,1
TXLP/2R 1500/17	1500	1370	88,3	35,3	8,8	11,0	13,4
TXLP/2R 1700/17	1700	1560	100,0	31,1	10,0	12,5	15,0
TXLP/2R 2100/17	2100	1930	123,7	25,4	12,4	15,5	18,6
TXLP/2R 2600/17	2600	2411	154,5	20,1	15,5	19,3	23,2
TXLP/2R 3300/17	3300	3027	194,0	16,1	19,4	24,3	29,1

* дополнительно 2,25 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм

Таблица выбора кабеля TXLP DRUM (230 В)

Ом/м 12,7			Ом/м 7,7			Ом/м 5,35			Ом/м 3,5			Ом/м 2,5			Ом/м 1,4			Ом/м 1,0			Ом/м 0,7			Ом/м 0,49		
Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт
30	11,8	353	30	15,1	454	30	18,2	545	30	22,4	673	30	26,6	797	30	35,5	1065	30	42,0	1260	30	50,2	1506	30	60,0	1800
29	12,0	348	29	15,4	446	29	18,5	535	29	22,8	662	29	27,0	783	29	36,1	1047	29	42,7	1239	29	51,0	1480	29	61,0	1769
28	12,2	342	28	15,7	439	28	18,8	526	28	23,2	651	28	27,5	770	28	36,7	1029	28	43,5	1217	28	52,0	1455	28	62,1	1739
27	12,4	335	27	16,0	431	27	19,1	517	27	23,7	639	27	28,0	756	27	37,4	1010	27	44,3	1195	27	52,9	1428	27	63,2	1707
26	12,7	329	26	16,3	423	26	19,5	507	26	24,1	627	26	28,5	742	26	38,1	991	26	45,1	1173	26	53,9	1402	26	64,4	1675
25	12,9	323	25	16,6	414	25	19,9	497	25	24,6	615	25	29,1	727	25	38,9	972	25	46,0	1150	25	55,0	1375	25	65,7	1643
24	13,2	316	24	16,9	406	24	20,3	487	24	25,1	602	24	29,7	713	24	39,7	952	24	46,9	1127	24	56,1	1347	24	67,1	1610
23	13,5	310	23	17,3	398	23	20,7	477	23	25,6	590	23	30,3	698	23	40,5	932	23	48,0	1103	23	57,3	1318	23	68,5	1576
22	13,8	303	22	17,7	389	22	21,2	466	22	26,2	577	22	31,0	682	22	41,4	912	22	49,0	1079	22	58,6	1289	22	70,1	1541
21	14,1	296	21	18,1	380	21	21,7	456	21	26,8	563	21	31,7	667	21	42,4	891	21	50,2	1054	21	60,0	1260	21	71,7	1506
20	14,4	289	20	18,5	371	20	22,2	445	20	27,5	550	20	32,5	651	20	43,5	869	20	51,4	1029	20	61,5	1229	20	73,5	1469
19	14,8	281	19	19,0	361	19	22,8	433	19	28,2	536	19	33,4	634	19	44,6	847	19	52,8	1003	19	63,1	1198	19	75,4	1432
18	15,2	274	18	19,5	352	18	23,4	422	18	29,0	522	18	34,3	617	18	45,8	825	18	54,2	976	18	64,8	1166	18	77,4	1394
17	15,7	266	17	20,1	342	17	24,1	410	17	29,8	507	17	35,3	600	17	47,1	801	17	55,8	948	17	66,7	1133	17	79,7	1355
16	16,1	258	16	20,7	332	16	24,9	398	16	30,7	492	16	36,4	582	16	48,6	778	16	57,5	920	16	68,7	1100	16	82,1	1314
15	16,7	250	15	21,4	321	15	25,7	385	15	31,7	476	15	37,6	563	15	50,2	753	15	59,4	891	15	71,0	1065	15	84,8	1273
14	17,2	241	14	22,2	310	14	26,6	372	14	32,9	460	14	38,9	544	14	52,0	727	14	61,5	861	14	73,5	1029	14	87,8	1229
13	17,9	233	13	23,0	299	13	27,6	359	13	34,1	443	13	40,3	524	13	53,9	701	13	63,8	829	13	76,2	991	13	91,1	1185
12	18,6	224	12	23,9	287	12	28,7	344	12	35,5	426	12	42,0	504	12	56,1	673	12	66,4	797	12	79,4	952	12	94,9	1138
11	19,5	214	11	25,0	275	11	30,0	330	11	37,1	408	11	43,9	482	11	58,6	645	11	69,3	763	11	82,9	912	11	99,1	1090
10	20,4	204	10	26,2	262	10	31,4	314	10	38,9	389	10	46,0	460	10	61,5	615	10	72,7	727	10	86,9	869	10	103,9	1039
9	21,5	194	9	27,6	249	9	33,1	298	9	41,0	369	9	48,5	436	9	64,8	583	9	76,7	690	9	91,6	825	9	109,5	986
8	22,8	183	8	29,3	234	8	35,2	281	8	43,5	348	8	51,4	411	8	68,7	550	8	81,3	651	8	97,2	778	8	116,2	929
7	24,4	171	7	31,3	219	7	37,6	263	7	46,5	325	7	55,0	385	7	73,5	514	7	86,9	609	7	103,9	727	7	124,2	869
6	26,3	158	6	33,8	203	6	40,6	244	6	50,2	301	6	59,4	356	6	79,4	476	6	93,9	563	6	112,2	673	6	134,1	805
5	28,9	144	5	37,1	185	5	44,5	222	5	55,0	275	5	65,1	325	5	86,9	435	5	102,9	514	5	122,9	615	5	146,9	735

Ом/м 0,39			Ом/м 0,3			Ом/м 0,25			Ом/м 0,2			Ом/м 0,13			Ом/м 0,09			Ом/м 0,07			Ом/м 0,05			Ом/м 0,02		
Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт
30	67,2	2017	30	76,7	2300	30	84,0	2520	30	93,9	2817	30	116,5	3494	30	140	4199	30	158,7	4761	30	187,8	5634	x	x	x
29	68,4	1983	29	78,0	2261	29	85,4	2477	29	95,5	2770	29	118,5	3435	29	142,4	4129	29	161,4	4681	29	191,0	5539	x	x	x
28	69,6	1949	28	79,4	2222	28	86,9	2434	28	97,2	2721	28	120,6	3375	28	145,0	4060	28	164,3	4600	28	194,4	5443	x	x	x
27	70,9	1914	27	80,8	2182	27	88,5	2390	27	99,0	2672	27	122,8	3315	27	147,5	3984	27	167,3	4517	27	198,0	5345	x	x	x
26	72,2	1878	26	82,4	2141	26	90,2	2346	26	100,9	2622	26	125,1	3253	26	150,4	3909	26	170,5	4433	26	201,7	5245	x	x	x
25	73,7	1841	25	84,0	2100	25	92	2300	25	103	2571	25	127,6	3190	25	153,3	3833	25	173,9	4347	25	205,7	5143	x	x	x
24	75,2	1804	24	85,7	2057	24	93,9	2254	24	105,0	2520	24	130,2	3125	24	156,5	3756	24	177,4	4259	24	210,0	5039	x	x	x
23	76,8	1766	23	87,6	2014	23	95,9	2206	23	107,2	2466	23	133,0	3059	23	159,9	3677	23	181,3	4169	23	214,5	4933	x	x	x
22	78,5	1727	22	89,5	1970	22	98,1	2158	22	109,6	2412	22	136,0	2992	22	163,5	3596	22	185,3	4077	22	219,3	4825	x	x	x
21	80,4	1688	21	91,6	1924	21	100,4	2108	21	112,2	2357	21	139,2	2923	21	167,3	3513	21	189,7	3984	21	224,5	4714	x	x	x
20	82,4	1647	20	93,9	1878	20	102,9	2057	20	115	2300	20	142,6	2853	20	171,4	3429	20	194,4	3888	20	230	4600	x	x	x
19	84,5	1605	19	96,3	1830	19	105,5	2005	19	118,0	2242	19	146,3	2781	19	175,9	3342	19	199,4	3789	19	236,0	4484	x	x	x
18	86,8	1563	18	99,0	1782	18	108,4	1952	18	121,2	2182	18	150,4	2706	18	180,7	3253	18	204,9	3688	18	242,4	4364	x	x	x
17	89,3	1519	17	101,8	1731	17	111,6	1897	17	124,7	2120	17	154,7	2630	17	185,9	3161	17	210,8	3584	17	249,5	4241	x	x	x
16	92,1	1473	16	105,0	1680	16	115,0	1840	16	128,6	2057	16	159,5	2552	16	191,7	3067	16	217,3	3477	16	257,1	4114	x	x	x
15	95,1	1426	15	108,4	1626	15	118,8	1782	15	132,8	1992	15	164,7	2471	15	198,0	2969	15	224,5	3367	15	265,6	3984	x	x	x
14	98,4	1378	14	112,2	1571	14	122,9	1721	14	137,5	44	14	170,5	2387	14	204,9	2869	14	232,3	3253	14	274,9	3849	x	x	x
13	102,1	1328	13	116,5	1514	13	127,6	1659	13	142,6	1854	13	176,9	2300	13	212,6	2764	13	241,1	3134	13	285,3	3709	x	x	x
12	106,3	1276	12	121,2	1455	12	132,8	1593	12	148,5	1782	12	184,1	2210	12	221,3	2656	12	251,0	3011	12	296,9	3563	12	469,5	5634
11	111,0	1221	11	126,6	1393	11	138,7	1526	11	155,1	1706	11	192,3	2116	11	231,2	2543	11	262,1	2883	11	310,1	3411	11	490,4	5394
10	116,5	1165	10	132,8	1328	10	145,5	1455	10	162,6	1626	10	201,7	2017	10	242,4	2424	10	274,9	2749	10	325,3	3253	10	514,3	5143
9	122,8	1105	9	140,0	1260	9	153,3	1380	9	171,4	1543	9	212,6	1914	9	255,6	2300	9	289,8	2608	9	342,9	3086	9	542,1	4879
8	130,2	1042	8	148,5	1188	8	162,6	1301	8	181,8	1455	8	225,5	1804	8	271,1	2168	8	307,4	2459	8	363,7	2909	8	575,0	4600
7	139,2	974	7	158,7	1111	7	173,9	1217	7	194,4	1361	7	241,1	1688	7	289,8	2028	7	328,6	2300	7	388,8	2721	7	614,7	4303
6	150,4	902	6	171,4	1029	6	187,8	1127	6	210,0	1260	6	260,4	1563	6	313,0	1878	6	354,9	2129	6	419,9	2520	6	664,0	3984
5	164,7	824	5	187,8	939	5	205,7	1029	5	230,0	1150	5	285,3	1426	5	342,9	1714	5	388,8	1944	5	460,0	2300	5	727,3	3637

Таблица выбора кабеля TXLP DRUM (400 В)

Ом/м 12,7			Ом/м 7,7			Ом/м 5,35			Ом/м 3,5			Ом/м 2,5			Ом/м 1,4			Ом/м 1,0			Ом/м 0,7			Ом/м 0,49		
Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт
30	20,5	615	30	26,3	790	30	31,6	947,2	30	39,0	1171	30	46,2	1386	30	61,7	1852	30	73,0	2191	30	87,3	2619	30	104,3	3130
29	20,8	604	29	26,8	776	29	32,1	931,3	29	39,7	1151	29	47,0	1362	29	62,8	1821	29	74,3	2154	29	88,8	2575	29	106,1	3077
28	21,2	594	28	27,2	763	28	32,7	915,1	28	40,4	1131	28	47,8	1339	28	63,9	1789	28	75,6	2117	28	90,4	2530	28	108,0	3024
27	21,6	583	27	27,7	749	27	33,3	898,6	27	41,1	1111	27	48,7	1315	27	65,1	1757	27	77,0	2078	27	92,0	2484	27	110,0	2969
26	22,0	572	26	28,3	735	26	33,9	881,8	26	41,9	1090	26	49,6	1290	26	66,3	1724	26	78,4	2040	26	93,8	2438	26	112,1	2914
25	22,4	561	25	28,8	721	25	34,6	864,7	25	42,8	1069	25	50,6	1265	25	67,6	1690	25	80	2000	25	95,6	2390	25	114,3	2857
24	22,9	550	24	29,4	706	24	35,3	847,2	24	43,6	1047	24	51,6	1239	24	69,0	1656	24	81,6	1960	24	97,6	2342	24	116,6	2799
23	23,4	538	23	30,1	691	23	36,1	829,4	23	44,6	1025	23	52,8	1213	23	70,5	1621	23	83,4	1918	23	99,7	2293	23	119,2	2740
22	23,9	526	22	30,7	676	22	36,9	811,1	22	45,6	1003	22	53,9	1187	22	72,1	1586	22	85,3	1876	22	101,9	2242	22	121,8	2680
21	24,5	514	21	31,5	661	21	37,7	792,5	21	46,7	980	21	55,2	1159	21	73,8	1549	21	87,3	1833	21	104,3	2191	21	124,7	2619
20	25,1	502	20	32,23	645	20	38,7	773,4	20	47,8	956	20	56,6	1131	20	75,6	1512	20	89,4	1789	20	106,9	2138	20	127,8	2556
19	25,8	489	19	33,1	628	19	39,7	753,8	19	49,1	932	19	58,0	1103	19	77,6	1474	19	91,8	1744	19	109,7	2084	19	131,1	2491
18	26,5	476	18	34,0	612	18	40,8	733,7	18	50,4	907	18	59,6	1073	18	79,7	1434	18	94,3	1697	18	112,7	2028	18	134,7	2424
17	27,2	463	17	35,0	594	17	41,9	713,0	17	51,9	882	17	61,4	1043	17	82,0	1394	17	97,0	1649	17	116,0	1971	17	138,6	2356
16	28,1	449	16	36,0	577	16	43,2	691,7	16	53,5	855	16	63,2	1012	16	84,5	1352	16	100,0	1600	16	119,5	1912	16	142,9	2286
15	29,0	435	15	37,2	558	15	44,7	669,8	15	55,2	828	15	65,3	980	15	87,3	1309	15	103,3	1549	15	123,4	1852	15	147,5	2213
14	30,0	420	14	38,5	539	14	46,2	647,1	14	57,1	800	14	67,6	947	14	90,4	1265	14	106,9	1497	14	127,8	1789	14	152,7	2138
13	31,1	405	13	40,0	520	13	48,0	623,5	13	59,3	771	13	70,2	912	13	93,8	1219	13	110,9	1442	13	132,6	1724	13	158,5	2060
12	32,4	389	12	41,6	499	12	49,9	599,1	12	61,7	741	12	73,0	876	12	97,6	1171	12	115,5	1386	12	138,0	1656	12	165,0	1979
11	33,8	372	11	43,5	478	11	52,1	573,6	11	64,5	709	11	76,3	839	11	101,9	1121	11	120,6	1327	11	144,1	1586	11	172,3	1895
10	35,5	355	10	45,6	456	10	54,7	546,9	10	67,6	676	10	80,0	800	10	106,9	1069	10	126,5	1265	10	151,2	1512	10	180,7	1807
9	37,4	337	9	48,0	432	9	57,6	518,8	9	71,3	641	9	84,3	759	9	112,7	1014	9	133,3	1200	9	159,4	1434	9	190,5	1714
8	39,7	317	8	51,0	408	8	61,1	489,1	8	75,6	605	8	89,4	716	8	119,5	956	8	141,4	1131	8	169,0	1352	8	202,0	1616
7	42,4	297	7	54,5	381	7	65,4	457,5	7	80,8	566	7	95,6	669	7	127,8	894	7	151,2	1058	7	180,7	1265	7	216,0	1512
6	45,8	275	6	58,8	353	6	70,6	423,6	6	87,3	524	6	103,3	620	6	138,0	828	6	163,3	980	6	195,2	1171	6	233,3	1400
5	50,2	251	5	64,5	322	5	77,3	386,7	5	95,6	478	5	113,1	566	5	151,2	756	5	178,9	894	5	213,8	1069	5	255,6	1278

Ом/м 0,39			Ом/м 0,3			Ом/м 0,25			Ом/м 0,2			Ом/м 0,13			Ом/м 0,09			Ом/м 0,07			Ом/м 0,05			Ом/м 0,02		
Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт	Вт/м	м	Вт
30	116,9	3508	30	133,3	4000	30	146,1	4382	30	163,3	4899	30	202,5	6076	30	243,4	7303	30	276	8281	30	326,6	9798	x	x	x
29	118,9	3449	29	135,6	3933	29	148,6	4308	29	166,1	4817	29	206	5974	29	247,6	7180	29	280,7	8142	29	332,2	9633	x	x	x
28	121	3389	28	138	3864	28	151,2	4233	28	169	4733	28	209,7	5870	28	252	7055	28	285,7	8000	28	338,1	9466	x	x	x
27	123,3	3328	27	140,5	3795	27	154	4157	27	172,1	4648	27	213,5	5765	27	256,6	6928	27	291	7856	27	344,3	9295	x	x	x
26	125,6	3266	26	143,2	3724	26	156,9	4079	26	175,4	4561	26	217,6	5657	26	261,5	6799	26	296,5	7709	26	350,8	9121	x	x	x
25	128,1	3203	25	146,1	3651	25	160	4000	25	178,9	4472	25	221,9	5547	25	266,6	6667	25	302,4	7559	25	357,8	8944	x	x	x
24	130,7	3138	24	149,1	3578	24	163,3	3919	24	182,6	4382	24	226,5	5435	24	272,2	6532	24	308,6	7407	24	365,1	8764	x	x	x
23	133,6	3072	23	152,3	3502	23	166,8	3837	23	186,5	4290	23	231,3	5320	23	278	6394	23	315,2	7251	23	373	8579	x	x	x
22	136,6	3004	22	155,7	3425	22	170,6	3752	22	190,7	4195	22	236,5	5204	22	284,3	6254	22	322,3	7091	22	381,4	8390	x	x	x
21	139,8	2935	21	159,4	3347	21	174,6	3666	21	195,2	4099	21	242,1	5084	21	291	6110	21	329,9	6928	21	390,4	8198	x	x	x
20	143,22	2864	20	163,3	3266	20	178,9	3578	20	200	4000	20	248,1	4961	20	298,1	5963	20	338,1	6761	20	400	8000	x	x	x
19	146,9	2792	19	167,5	3183	19	183,5	3487	19	205,2	3899	19	254,5	4836	19	305,9	5812	19	346,8	6590	19	410,4	7797	x	x	x
18	151	2717	18	172,1	3098	18	188,6	3394	18	210,8	3795	18	261,5	4707	18	314,3	5657	18	356,3	6414	18	421,6	7589	x	x	x
17	155,3	2641	17	177,1	3011	17	194	3298	17	216,9	3688	17	269,1	4574	17	323,4	5497	17	366,7	6234	17	433,9	7376	x	x	x
16	160,1	2562	16	182,6	2921	16	200	3200	16	223,6	3578	16	277,4	4438	16	333,3	5333	16	378	6047	16	447,2	7155	x	x	x
15	165,4	2481	15	188,6	2828	15	206	3098	15	230,9	3464	15	286,4	4297	15	344,3	5164	15	390,4	5855	15	461,9	6928	x	x	x
14	171,2	2397	14	195,2	2733	14	213,8	2993	14	239	3347	14	296,5	4151	14	356,3	4989	14	404,1	5657	14	478,1	6693	x	x	x
13	177,6	2309	13	202,5	2633	13	221,9	2884	13	248,1	3225	13	307,7	4000	13	369,8	4807	13	419,3	5451	13	496,1	6450	x	x	x
12	184,9	2219	12	210,8	2530	12	230,9	2771	12	258,2	3098	12	320,3	3843	12	384,9	4619	12	436,4	5237	12	516,4	6197	12	816,5	9798
11	193,1	2124	11	220,2	2422	11	241,2	2653	11	269,7	2966	11	334,5	3679	11	402	4422	11	455,8	5014	11	539,4	5933	11	852,8	9381
10	202,5	2025	10	230,9	2309	10	253	2530	10	282,8	2828	10	350,8	3508	10	421,6	4216	10	478,1	4781	10	565,7	5657	10	894,4	8944
9	213,5	1922	9	243,4	2191	9	266,7	2400	9	298,1	2683	9	369,8	3328	9	444,4	4000	9	504	4536	9	596,3	5367	9	942,8	8485
8	226,5	1812	8	258,2	2066	8	282,8	2263	8	316,2	2530	8	392,2	3138	8	471,4	3771	8	534,5	4276	8	632,5	5060	8	1000	8000

Таблица выбора кабеля TXLP TWIN DRUM (230 В)

R Ом/м 13,1			R Ом/м 8,6			R Ом/м 5,7			R Ом/м 3,7			R Ом/м 2,5			R Ом/м 1,5			R Ом/м 1,08			R Ом/м 0,73		
Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт
30	11,6	348	30	14,3	430	30	17,6	528	30	21,8	655	30	26,6	797	30	34,3	1029	30	40,4	1212	30	49,1	1474
29	11,8	342	29	14,6	422	29	17,9	519	29	22,2	644	29	27,0	783	29	34,9	1011	29	41,1	1192	29	50,0	1450
28	12,0	336	28	14,8	415	28	18,2	510	28	22,6	633	28	27,5	770	28	35,5	994	28	41,8	1171	28	50,9	1424
27	12,2	330	27	15,1	408	27	18,5	501	27	23,0	621	27	28,0	756	27	36,1	976	27	42,6	1150	27	51,8	1399
26	12,5	324	26	15,4	400	26	18,9	491	26	23,4	610	26	28,5	742	26	36,8	958	26	43,4	1129	26	52,8	1373
25	12,7	318	25	15,7	392	25	19,3	482	25	23,9	598	25	29,1	727	25	37,6	939	25	44,3	1107	25	53,8	1346
24	13,0	311	24	16,0	384	24	19,7	472	24	24,4	586	24	29,7	713	24	38,3	920	24	45,2	1084	24	54,9	1319
23	13,3	305	23	16,4	376	23	20,1	462	23	24,9	573	23	30,3	698	23	39,2	901	23	46,1	1061	23	56,1	1291
22	13,5	298	22	16,7	368	22	20,5	452	22	25,5	561	22	31,0	682	22	40,0	881	22	47,2	1038	22	57,4	1263
21	13,9	291	21	17,1	359	21	21,0	441	21	26,1	548	21	31,7	667	21	41,0	861	21	48,3	1014	21	58,7	1234
20	14,2	284	20	17,5	351	20	21,5	431	20	26,7	535	20	32,5	651	20	42,0	840	20	49,5	990	20	60,2	1204
19	14,6	277	19	18,0	342	19	22,1	420	19	27,4	521	19	33,4	634	19	43,1	819	19	50,8	965	19	61,8	1173
18	15,0	270	18	18,5	333	18	22,7	409	18	28,2	507	18	34,3	617	18	44,3	797	18	52,2	939	18	63,4	1142
17	15,4	262	17	19,0	323	17	23,4	397	17	29,0	493	17	35,3	600	17	45,5	774	17	53,7	913	17	65,3	1110
16	15,9	254	16	19,6	314	16	24,1	385	16	29,9	478	16	36,4	582	16	46,9	751	16	55,3	885	16	67,3	1077
15	16,4	246	15	20,3	304	15	24,9	373	15	30,9	463	15	37,6	563	15	48,5	727	15	57,1	857	15	69,5	1043
14	17,0	238	14	21,0	293	14	25,7	360	14	32,0	447	14	38,9	544	14	50,2	703	14	59,1	828	14	71,9	1007
13	17,6	229	13	21,8	283	13	26,7	347	13	33,2	431	13	40,3	524	13	52,1	677	13	61,4	798	13	74,7	971
12	18,3	220	12	22,6	272	12	27,8	334	12	34,5	414	12	42,0	504	12	54,2	651	12	63,9	767	12	77,7	933
11	19,2	211	11	23,6	260	11	29,0	320	11	36,1	397	11	43,9	482	11	56,6	623	11	66,7	734	11	81,2	893
10	20,1	201	10	24,8	248	10	30,5	305	10	37,8	378	10	46,0	460	10	59,4	594	10	70,0	700	10	85,1	851
9	21,2	191	9	26,1	235	9	32,1	289	9	39,9	359	9	48,5	436	9	62,6	563	9	73,8	664	9	89,7	808
8	22,5	180	8	27,7	222	8	34,1	272	8	42,3	338	8	51,4	411	8	66,4	531	8	78,2	626	8	95,2	761
7	24,0	168	7	29,6	208	7	36,4	255	7	45,2	316	7	55,0	385	7	71,0	497	7	83,7	586	7	101,7	712
6	25,9	156	6	32,0	192	6	39,3	236	6	48,8	293	6	59,4	356	6	76,7	460	6	90,4	542	6	109,9	659
5	28,4	142	5	35,1	175	5		215	5	53,5	267	5	65,1	325	5	84,0	420	5	99,0	495	5	120,4	602

R Ом/м 0,48			R Ом/м 0,32			R Ом/м 0,18			R Ом/м 0,13			R Ом/м 0,09			R Ом/м 0,07			R Ом/м 0,05		
Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт
30	60,6	1818	30	74,2	2227	30	99,0	2969	30	116,5	3494	30	140,0	4199	30	158,7	4761	30	187,8	5634
29	61,6	1788	29	75,5	2190	29	100,7	2919	29	118,5	3435	29	142,4	4129	29	161,4	4681	29	191,0	5539
28	62,7	1757	28	76,8	2151	28	102,5	2869	28	120,6	3375	28	144,9	4057	28	164,3	4600	28	194,4	5443
27	63,9	1725	27	78,2	2113	27	104,3	2817	27	122,8	3315	27	147,5	3984	27	167,3	4517	27	198,0	5345
26	65,1	1693	26	79,7	2073	26	106,3	2764	26	125,1	3253	26	150,4	3909	26	170,5	4433	26	201,7	5245
25	66,4	1660	25	81,3	2033	25	108,4	2711	25	127,6	3190	25	153,3	3833	25	173,9	4347	25	205,7	5143
24	67,8	1626	24	83,0	1992	24	110,7	2656	24	130,2	3125	24	156,5	3756	24	177,4	4259	24	210,0	5039
23	69,2	1592	23	84,8	1950	23	113,0	2600	23	133,0	3059	23	159,9	3677	23	181,3	4169	23	214,5	4933
22	70,8	1557	22	86,7	1907	22	115,6	2543	22	136,0	2992	22	163,5	3596	22	185,3	4077	22	219,3	4825
21	72,4	1521	21	88,7	1863	21	118,3	2484	21	139,2	2923	21	167,3	3513	21	189,7	3984	21	224,5	4714
20	74,2	1485	20	90,9	1818	20	121,2	2424	20	142,6	2853	20	171,4	3429	20	194,4	3888	20	230,0	4600
19	76,2	1447	19	93,3	1772	19	124,4	2363	19	146,3	2781	19	175,9	3342	19	199,4	3789	19	236,0	4484
18	78,2	1408	18	95,8	1725	18	127,8	2300	18	150,4	2706	18	180,7	3253	18	204,9	3688	18	242,4	4364
17	80,5	1369	17	98,6	1676	17	131,5	2235	17	154,7	2630	17	185,9	3161	17	210,8	3584	17	249,5	4241
16	83,0	1328	16	101,6	1626	16	135,5	2168	16	159,5	2552	16	191,7	3067	16	217,3	3477	16	257,1	4114
15	85,7	1286	15	105,0	1575	15	140,0	2100	15	164,7	2471	15	198,0	2969	15	224,5	3367	15	265,6	3984
14	88,7	1242	14	108,7	1521	14	144,9	2028	14	170,5	2387	14	204,9	2869	14	232,3	3253	14	274,9	3849
13	92,1	1197	13	112,8	1466	13	150,4	1955	13	176,9	2300	13	212,6	2764	13	241,1	3134	13	285,3	3709
12	95,8	1150	12	117,4	1408	12	156,5	1878	12	184,1	2210	12	221,3	2656	12	251,0	3011	12	296,9	3563
11	100,1	1101	11	122,6	1348	11	163,5	1798	11	192,3	2116	11	231,2	2543	11	262,1	2883	11	310,1	3411
10	105,0	1050	10	128,6	1286	10	171,4	1714	10	201,7	2017	10	242,4	2424	10	274,9	2749	10	325,3	3253
9	110,7	996	9	135,5	1220	9	180,7	1626	9	212,6	1914	9	255,6	2300	9	289,8	2608	9	342,9	3086
8	117,4	939	8	143,8	1150	8	191,7	1533	8	225,5	1804	8	271,1	2168	8	307,4	2459	8	363,7	2909
7	125,5	878	7	153,7	1076	7	204,9	1434	7	241,1	1688	7	289,8	2028	7	328,6	2300	7	388,8	2721
6	135,5	813	6	166,0	996	6	221,3	1328	6	260,4	1563	6	313,0	1878	6	354,9	2129	6	419,9	2520
5	148,5	742	5	181,8	909	5	242,4	1212	5	285,3	1426	5	342,9	1714	5	388,8	1944	5	460,0	2300


Таблица выбора кабеля TXLP TWIN DRUM (400 В)

R Ом/м 13,1			R Ом/м 8,6			R Ом/м 5,7			R Ом/м 3,7			R Ом/м 2,5			R Ом/м 1,5			R Ом/м 1,08			R Ом/м 0,73		
Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт
30	20,2	605	30	24,9	747	30	30,6	918	30	38,0	1139	30	46,2	1386	30	59,6	1789	30	70,3	2108	30	85,5	2564
29	20,5	595	29	25,3	735	29	31,1	902	29	38,6	1120	29	47,0	1362	29	60,6	1759	29	71,5	2073	29	86,9	2521
28	20,9	585	28	25,8	722	28	31,7	887	28	39,3	1100	28	47,8	1339	28	61,7	1728	28	72,7	2037	28	88,5	2477
27	21,3	574	27	26,2	709	27	32,2	871	27	40,0	1081	27	48,7	1315	27	62,9	1697	27	74,1	2000	27	90,1	2433
26	21,7	564	26	26,8	696	26	32,9	854	26	40,8	1060	26	49,6	1290	26	64,1	1665	26	75,5	1963	26	91,8	2387
25	22,1	553	25	27,3	682	25	33,5	838	25	41,6	1040	25	50,6	1265	25	65,3	1633	25	77,0	1925	25	93,6	2341
24	22,6	541	24	27,8	668	24	34,2	821	24	42,4	1019	24	51,6	1239	24	66,7	1600	24	78,6	1886	24	95,6	2294
23	23,0	530	23	28,4	654	23	34,9	804	23	43,4	997	23	52,8	1213	23	68,1	1566	23	80,3	1846	23	97,6	2245
22	23,6	518	22	29,1	640	22	35,7	786	22	44,3	975	22	53,9	1187	22	69,6	1532	22	82,1	1805	22	99,8	2196
21	24,1	506	21	29,8	625	21	36,6	768	21	45,4	953	21	55,2	1159	21	71,3	1497	21	84,0	1764	21	102,2	2145
20	24,7	494	20	30,5	610	20	37,5	749	20	46,5	930	20	56,6	1131	20	73,0	1461	20	86,1	1721	20	104,7	2094
19	25,4	482	19	31,3	595	19	38,4	730	19	47,7	906	19	58,0	1103	19	74,9	1424	19	88,3	1678	19	107,4	2041
18	26,0	469	18	32,1	579	18	39,5	711	18	49,0	882	18	59,6	1073	18	77,0	1386	18	90,7	1633	18	110,3	1986
17	26,8	456	17	33,1	562	17	40,6	691	17	50,4	857	17	61,4	1043	17	79,2	1347	17	93,4	1587	17	113,5	1930
16	27,6	442	16	34,1	546	16	41,9	670	16	52,0	832	16	63,2	1012	16	81,6	1306	16	96,2	1540	16	117,0	1873
15	28,5	428	15	35,2	528	15	43,3	649	15	53,7	805	15	65,3	980	15	84,3	1265	15	99,4	1491	15	120,9	1813
14	29,5	414	14	36,5	510	14	44,8	627	14	55,6	778	14	67,6	947	14	87,3	1222	14	102,9	1440	14	125,1	1752
13	30,7	398	13	37,8	492	13	46,5	604	13	57,7	750	13	70,2	912	13	90,6	1178	13	106,8	1388	13	129,8	1688
12	31,9	383	12	39,4	472	12	48,4	580	12	60,0	720	12	73,0	876	12	94,3	1131	12	111,1	1333	12	135,1	1622
11	33,3	367	11	41,1	452	11	50,5	556	11	62,7	690	11	76,3	839	11	98,5	1083	11	116,1	1277	11	141,2	1553
10	34,9	349	10	43,1	431	10	53,0	530	10	65,8	658	10	80,0	800	10	103,3	1033	10	121,7	1217	10	148,0	1480
9	36,8	332	9	45,5	409	9	55,8	503	9	69,3	624	9	84,3	759	9	108,9	980	9	128,3	1155	9	156,1	1404
8	39,1	313	8	48,2	386	8	59,2	474	8	73,5	588	8	89,4	716	8	115,5	924	8	136,1	1089	8	165,5	1324
7	41,8	292	7	51,6	361	7	63,3	443	7	78,6	550	7	95,6	669	7	123,4	864	7	145,5	1018	7	176,9	1239
6	45,1	271	6	55,7	334	6	68,4	410	6	84,9	509	6	103,3	620	6	133,3	800	6	157,1	943	6	191,1	1147
5	49,4	247	5	61,0	305	5	74,9	375	5	93,0	465	5	113,1	566	5	146,1	730	5	172,1	861	5	209,4	1047

R Ом/м 0,48			R Ом/м 0,32			R Ом/м 0,18			R Ом/м 0,13			R Ом/м 0,09			R Ом/м 0,07			R Ом/м 0,05		
Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт	Вт/м	L, м	Вт
30	105,4	3162	30	129,1	3873	30	172,1	5164	30	202,5	6076	30	243,4	7303	30	276,0	8281	30	326,6	9798
29	107,2	3109	29	131,3	3808	29	175,1	5077	29	206,0	5974	29	247,6	7180	29	280,7	8142	29	332,2	9633
28	109,1	3055	28	133,6	3742	28	178,2	4989	28	209,7	5870	28	252,0	7055	28	285,7	8000	28	338,1	9466
27	111,1	3000	27	136,1	3674	27	181,4	4899	27	213,5	5765	27	256,6	6928	27	291,0	7856	27	344,3	9295
26	113,2	2944	26	138,7	3606	26	184,9	4807	26	217,6	5657	26	261,5	6799	26	296,5	7709	26	350,8	9121
25	115,5	2887	25	141,4	3536	25	188,6	4714	25	221,9	5547	25	266,7	6667	25	302,4	7559	25	357,8	8944
24	117,9	2828	24	144,3	3464	24	192,5	4619	24	226,5	5435	24	272,2	6532	24	308,6	7407	24	365,1	8764
23	120,4	2769	23	147,4	3391	23	196,6	4522	23	231,3	5320	23	278,0	6394	23	315,2	7251	23	373,0	8579
22	123,1	2708	22	150,8	3317	22	201,0	4422	22	236,5	5204	22	284,3	6254	22	322,3	7091	22	381,4	8390
21	126,0	2646	21	154,3	3240	21	205,7	4320	21	242,1	5084	21	291,0	6110	21	329,9	6928	21	390,4	8198
20	129,1	2582	20	158,1	3162	20	210,8	4216	20	248,1	4961	20	298,1	5963	20	338,1	6761	20	400,0	8000
19	132,5	2517	19	162,2	3082	19	216,3	4110	19	254,5	4836	19	305,9	5812	19	346,8	6590	19	410,4	7797
18	136,1	2449	18	166,7	3000	18	222,2	4000	18	261,5	4707	18	314,3	5657	18	356,3	6414	18	421,6	7589
17	140,0	2380	17	171,5	2915	17	228,7	3887	17	269,1	4574	17	323,4	5497	17	366,7	6234	17	433,9	7376
16	144,3	2309	16	176,8	2828	16	235,7	3771	16	277,4	4438	16	333,3	5333	16	378,0	6047	16	447,2	7155
15	149,1	2236	15	182,6	2739	15	243,4	3651	15	286,4	4297	15	344,3	5164	15	390,4	5855	15	461,9	6928
14	154,3	2160	14	189,0	2646	14	252,0	3528	14	296,5	4151	14	356,3	4989	14	404,1	5657	14	478,1	6693
13	160,1	2082	13	196,1	2550	13	261,5	3399	13	307,7	4000	13	369,8	4807	13	419,3	5451	13	496,1	6450
12	166,7	2000	12	204,1	2449	12	272,2	3266	12	320,3	3843	12	384,9	4619	12	436,4	5237	12	516,4	6197
11	174,1	1915	11	213,2	2345	11	284,3	3127	11	334,5	3679	11	402,0	4422	11	455,8	5014	11	539,4	5933
10	182,6	1826	10	223,6	2236	10	298,1	2981	10	350,8	3508	10	421,6	4216	10	478,1	4781	10	565,7	5657
9	192,5	1732	9	235,7	2121	9	314,3	2828	9	369,8	3328	9	444,4	4000	9	504,0	4536	9	596,3	5367
8	204,1	1633	8	250,0	2000	8	333,3	2667	8	392,2	3138	8	471,4	3771	8	534,5	4276	8	632,5	5060
7	218,2	1528	7	267,3	1871	7	356,3	2494	7	419,3	2935	7	504,0	3528	7	571,4	4000	7	676,1	4733
6	235,7	1414	6	288,7	1732	6	384,9	2309	6	452,9	2717	6	544,3	3266	6	617,2	3703	6	730,3	4382
5	258,2	1291	5	316,2	1581	5	421,6	2108	5	496,1	2481	5	596,3	2981	5	676,1	3381	5	800,0	4000

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Пример 1. Схема подключения "Треугольник"




$$I_{\text{л}} = \sqrt{3} \cdot I_{\text{ф}}$$

$$U_{\text{л}} = U_{\text{ф}} = 380 \text{ В}$$

$$P_{\text{ф}} = U_{\text{ф}} \cdot I_{\text{ф}} \cdot \cos \varphi$$

$$\Sigma P = \sqrt{3} \cdot U_{\text{л}} \cdot I_{\text{л}} \cdot \cos \varphi = 3 \cdot U_{\text{ф}} \cdot I_{\text{ф}} \cdot \cos \varphi$$

Нагревательный кабель:
активная нагрузка, $\cos \varphi = 1$
Симметричная нагрузка:
 $R_1 = R_2 = R_3$

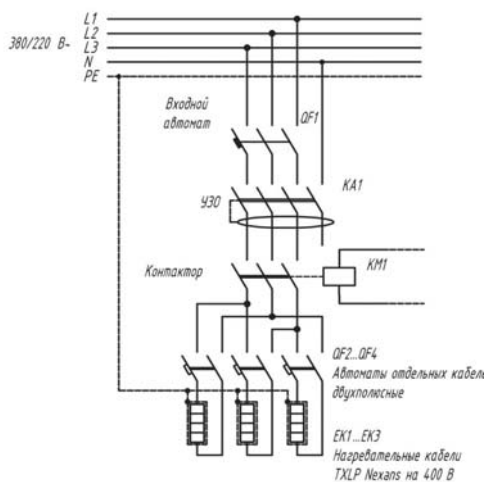

Пример.

Три кабеля *TXLP* - 200 (380 В) 155 м,
31,0 Ом, 4658 Вт при 380 В.

Линия питания 380/220В~

Расчетный ток каждого кабеля:


$$I_{\text{ф}} = \frac{U}{R} = \frac{380}{31,0} = 12,26 \text{ А}$$

Расчетный ток каждого кабеля:


$$U_{\text{л}} = U_{\text{ф}} = 380 \text{ В}$$

$$I_{\text{л}} = \sqrt{3} \cdot I_{\text{ф}} = \sqrt{3} \cdot 12,26 = 21,23 \text{ А (QF1, KA1, KM1)}$$

$$\Sigma P = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 21,23 \cdot 1 = 13,973 \text{ кВт}$$

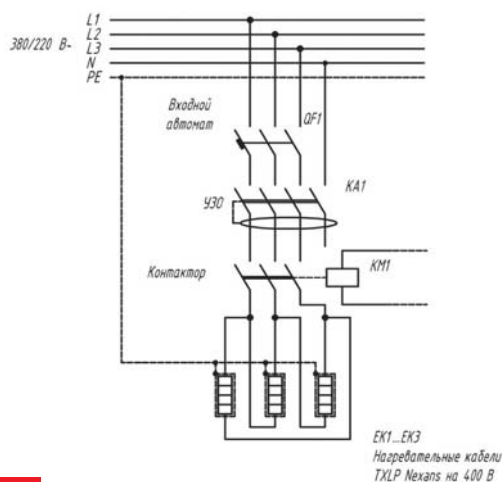

Пример 2. Схема подключения "Звезда"

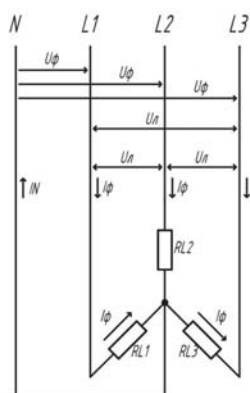

$$I_{\text{л}} = I_{\text{ф}}$$


$$U_{\text{ф}} = 220 \text{ В}$$

$$U_{\text{л}} = \sqrt{3} \cdot U_{\text{ф}} = 380 \text{ В}$$

$$P_{\text{ф}} = U_{\text{ф}} \cdot I_{\text{ф}} \cdot \cos \varphi$$

$$\Sigma P = 3 \cdot U_{\text{ф}} \cdot I_{\text{ф}} \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot U_{\text{л}} \cdot I_{\text{л}} \cdot \cos \varphi$$

Нагревательный кабель:
активная нагрузка, $\cos \varphi = 1$
Симметричная нагрузка:
 $R_{L1} = R_{L2} = R_{L3}, I_N = 0$

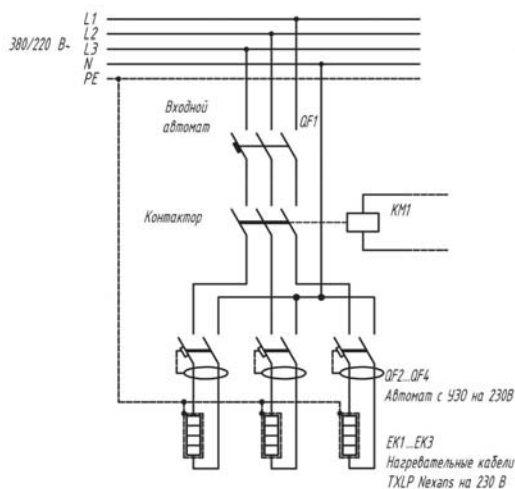

Пример.


Три кабеля *TXLP*/1-3100/17 (230 В) 185 м,
17,1 Ом, 2836 Вт при 220 В.

Линия питания 380/220В~

Расчетный ток каждого кабеля и линии питания:

$$I_{\text{л}} = I_{\text{ф}} = \frac{U_{\text{ф}}}{R} = \frac{230}{17,1} = 12,85 \text{ А. (QF1, KA1, KM1)}$$


$$\Sigma P = 3 \cdot 220 \cdot 12,85 \cdot 1 = 8,481 \text{ кВт}$$

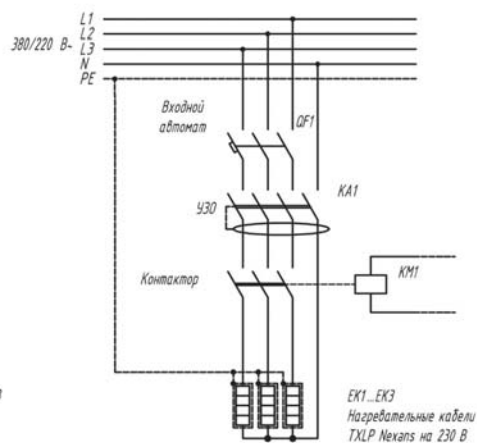

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей


Пример 3. Подключение кабелей на 230 В к регулятору

ETV-1991 с датчиком температуры, макс. ток 16А.
Защитный автомат, совмещенный с УЗО на 230 В для всей схемы

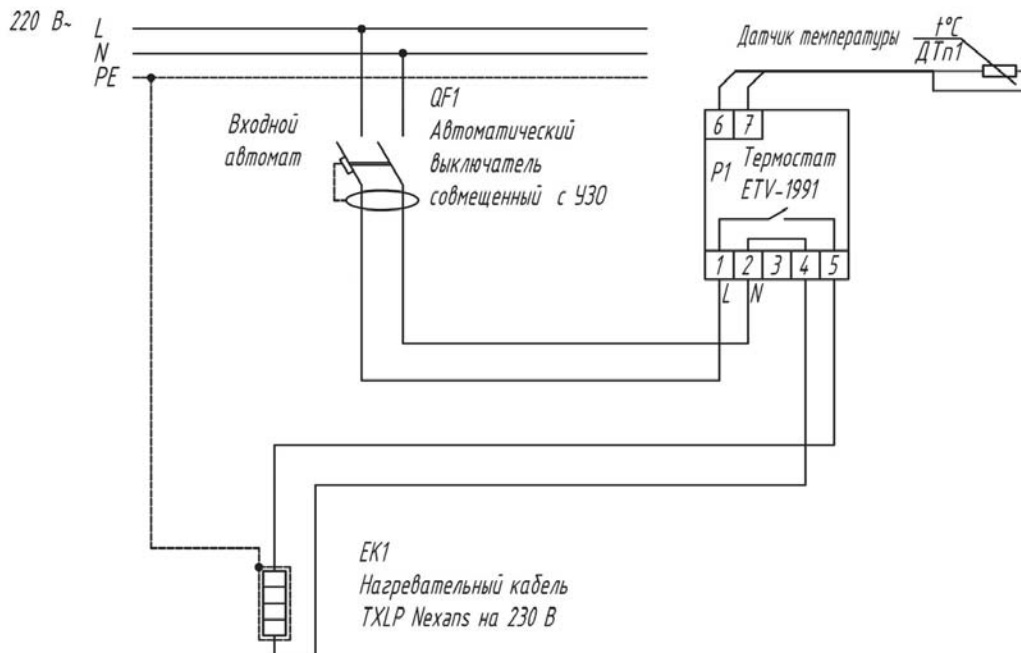

Пример 4. Подключение кабелей с током больше 16 А через контактор


Регулятор ETV-1991 с датчиком температуры, макс. ток 16А.
Защитный автомат и УЗО на 230 В для всей схемы.

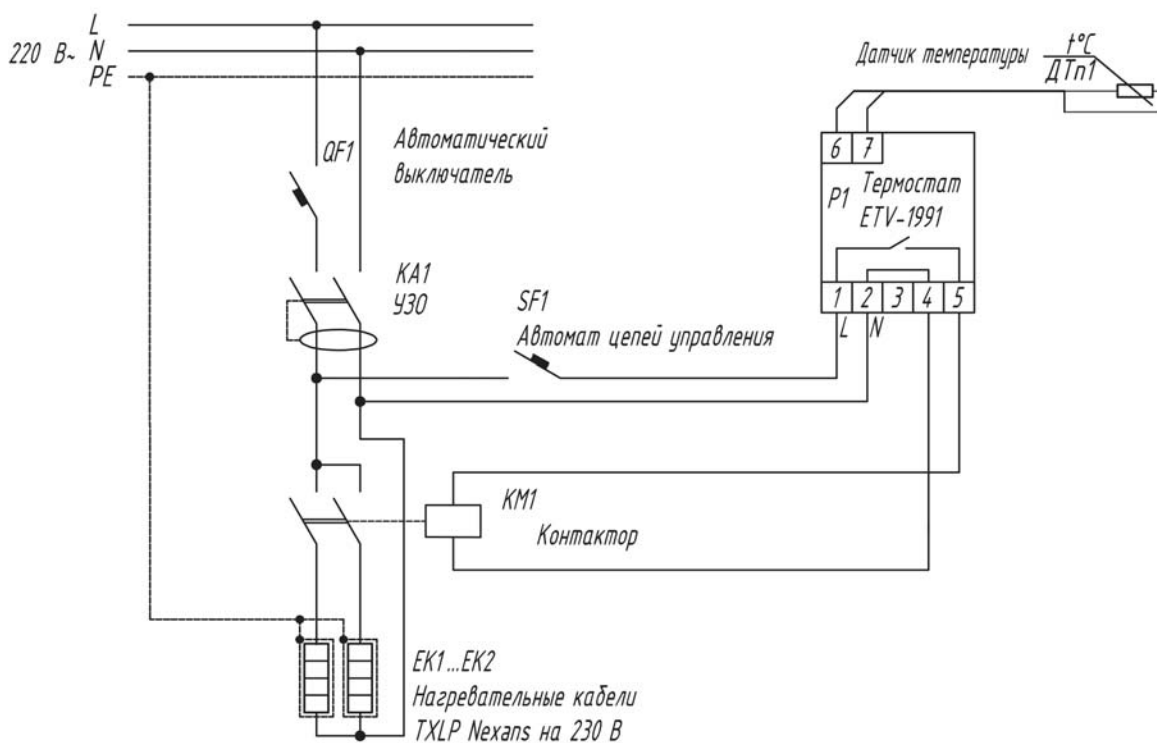

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Пример 5. Термостат ЕТО2, две системы - 1 и 2, два датчика влажности/температуры ЕТОГ и ЕТОР в любой комбинации



Раздельные УЗО на 400 В в цепях питания групп нагревательных кабелей на 400 В, каждая группа кабелей подключена через отдельный контактор.

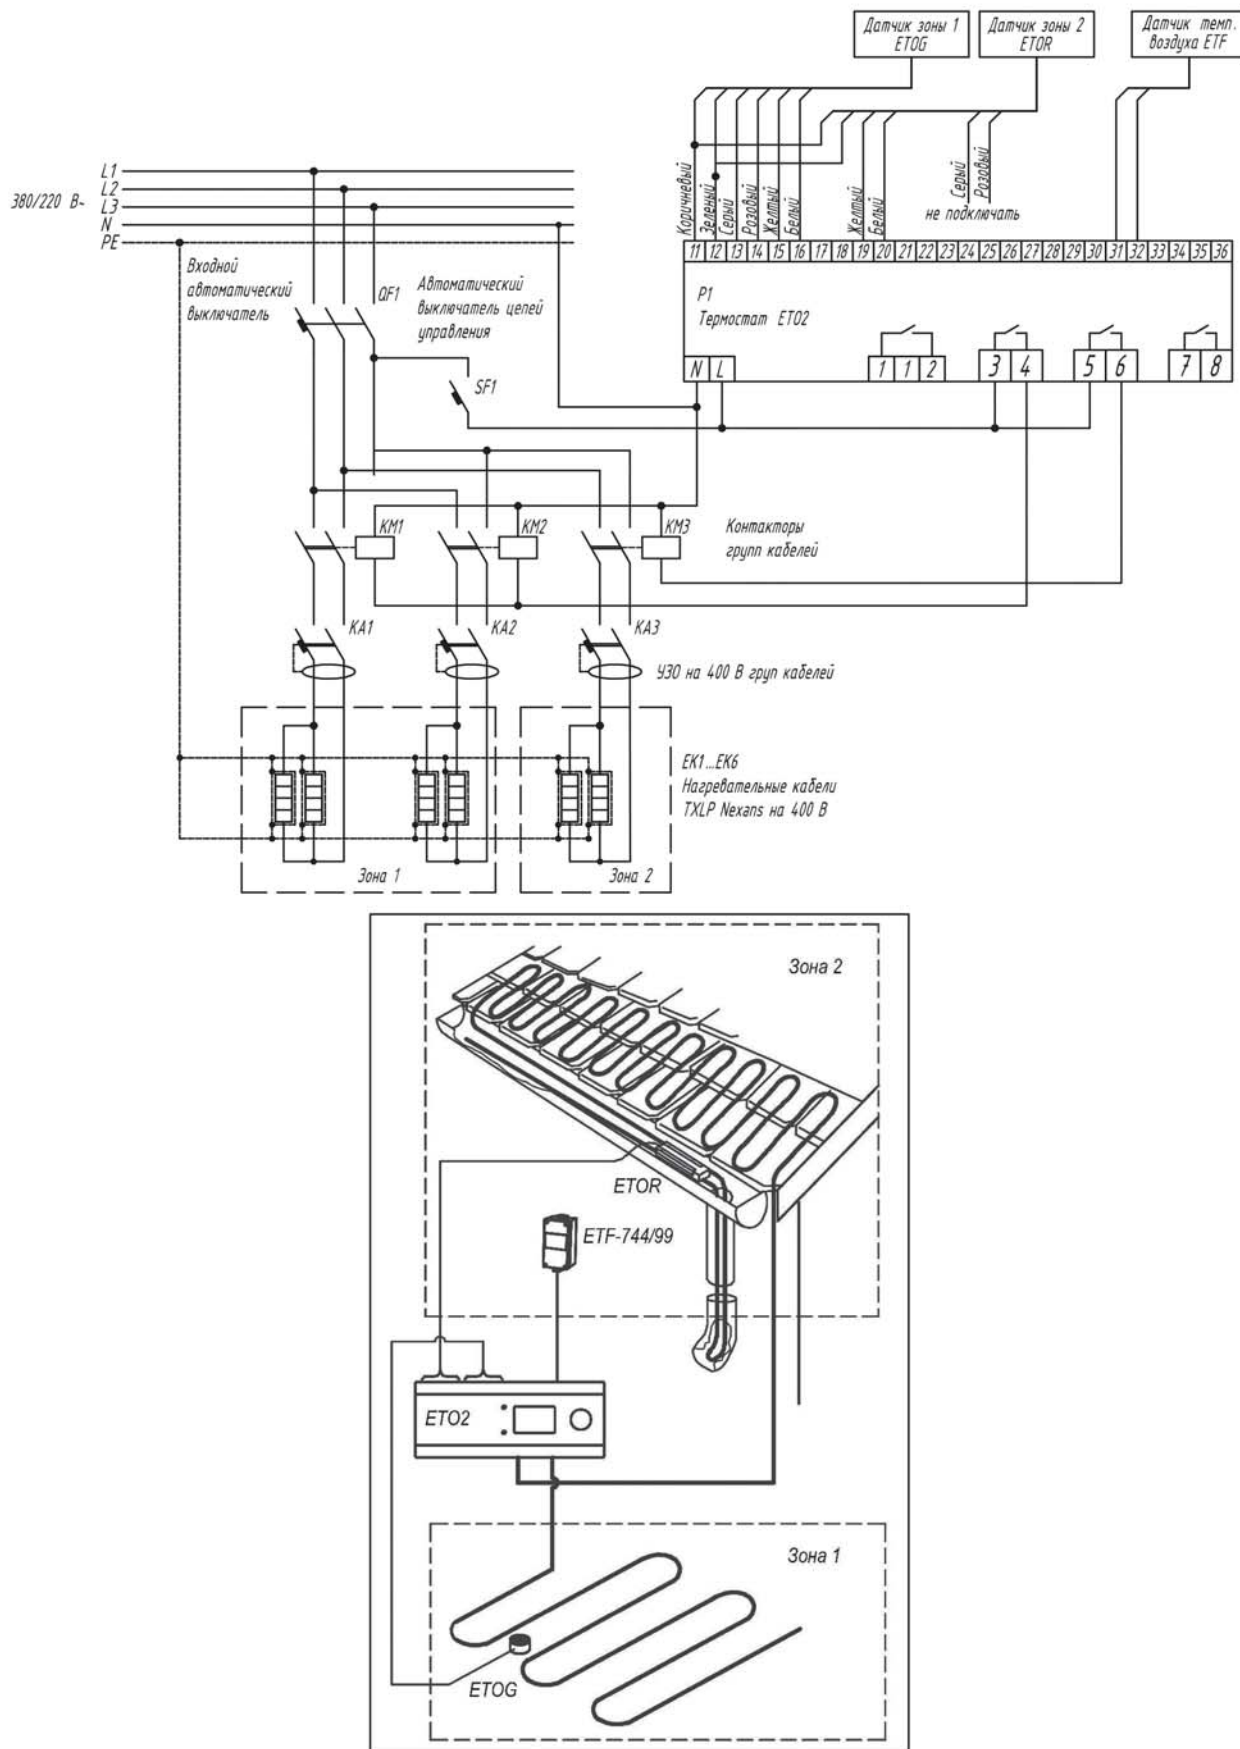

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Пример 6. Термостат ЕТО2, две системы - 1 и 2, два датчика влажности ЕТОR



УЗО на 230 В совмещенные с автоматом, отдельно для каждой системы.
Нагревательные кабели на 230 В.

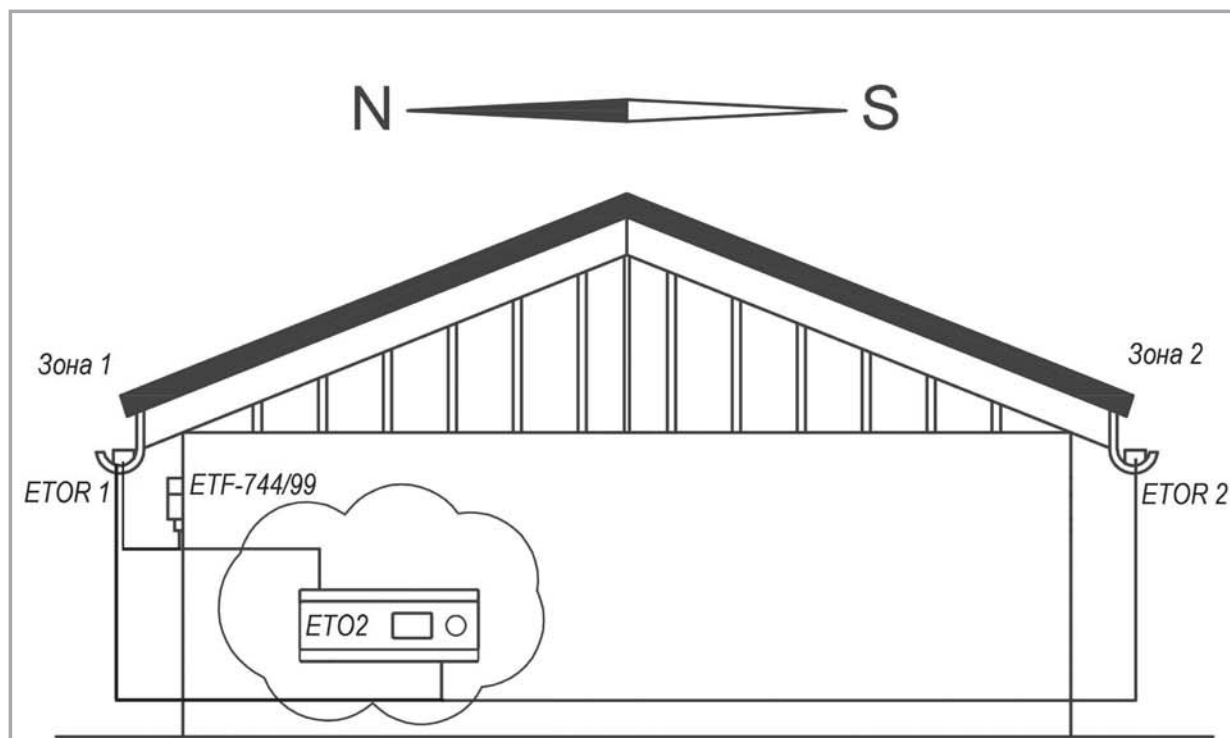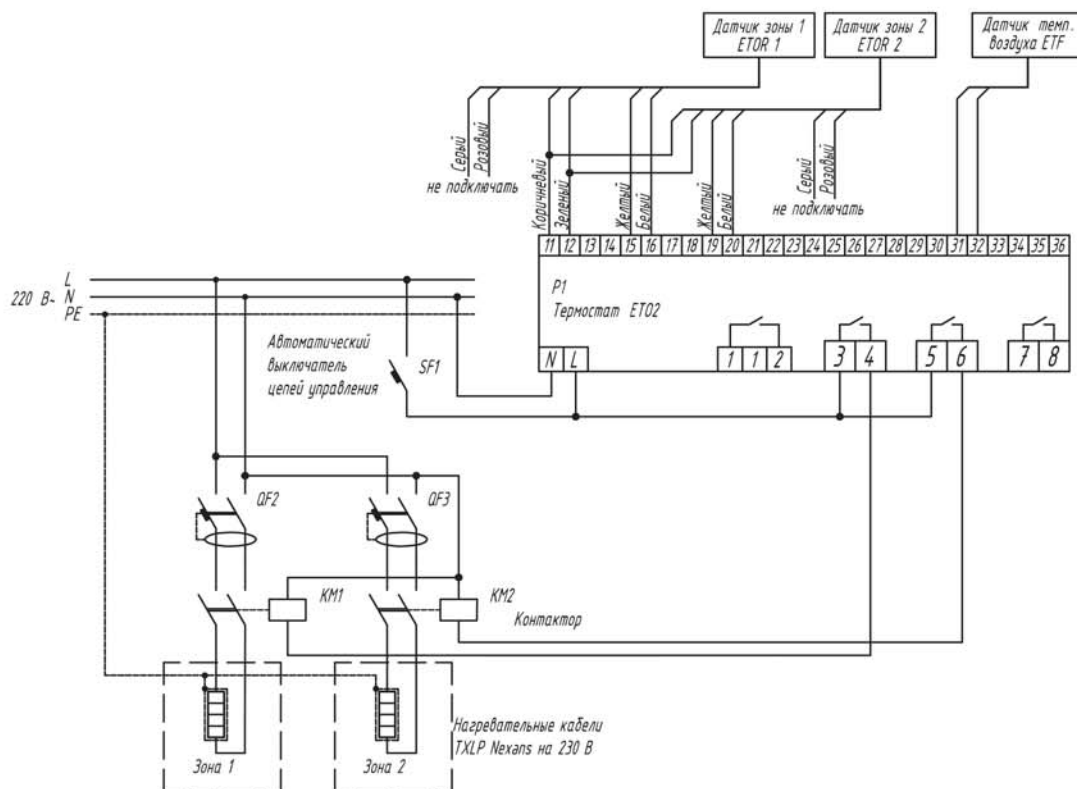

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Пример 7. Термостат ETR2, с датчиком влажности/температуры грунта



Одно общее четырех полюсное УЗО в цепи питания нагревательных кабелей. Нагревательные кабели на 230 В, каждый защищен своим автоматом.

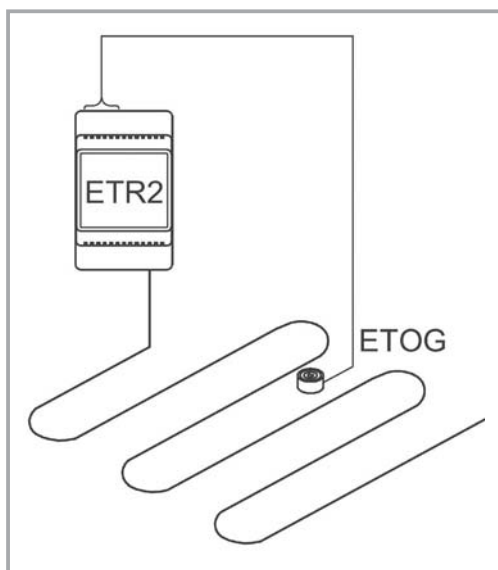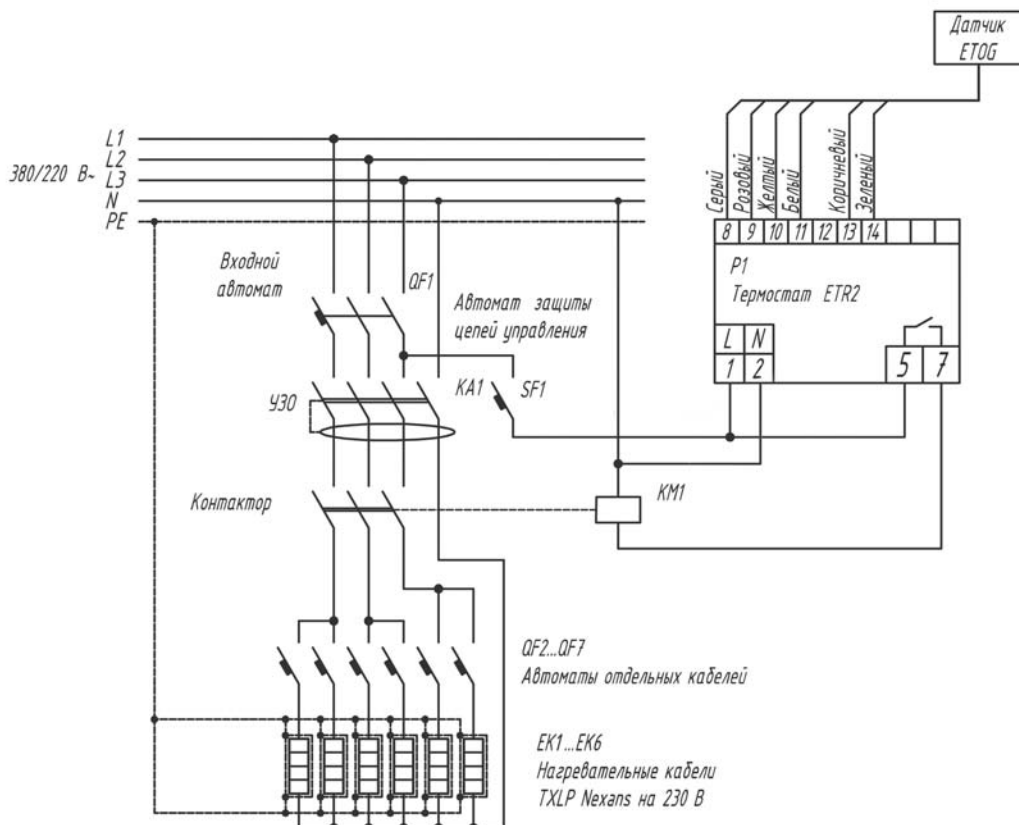

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Пример 8. Термостат ETR2, с двумя датчиками, влажности на кровле и температуры воздуха

Раздельные УЗО на 230 В в цепях питания групп нагревательных кабелей.
Нагревательные кабели на 230 В, каждый защищен своим автоматом.

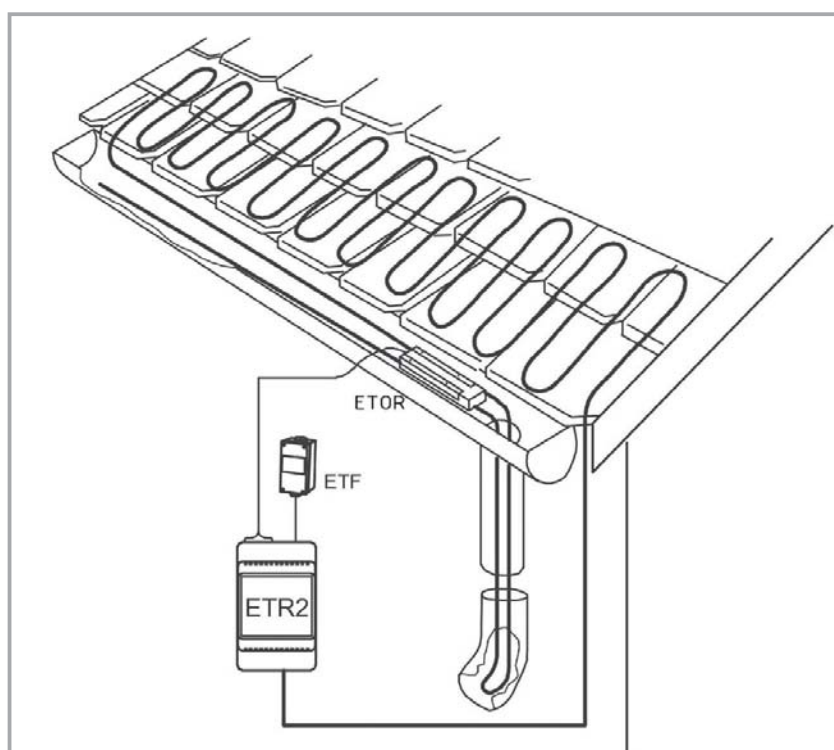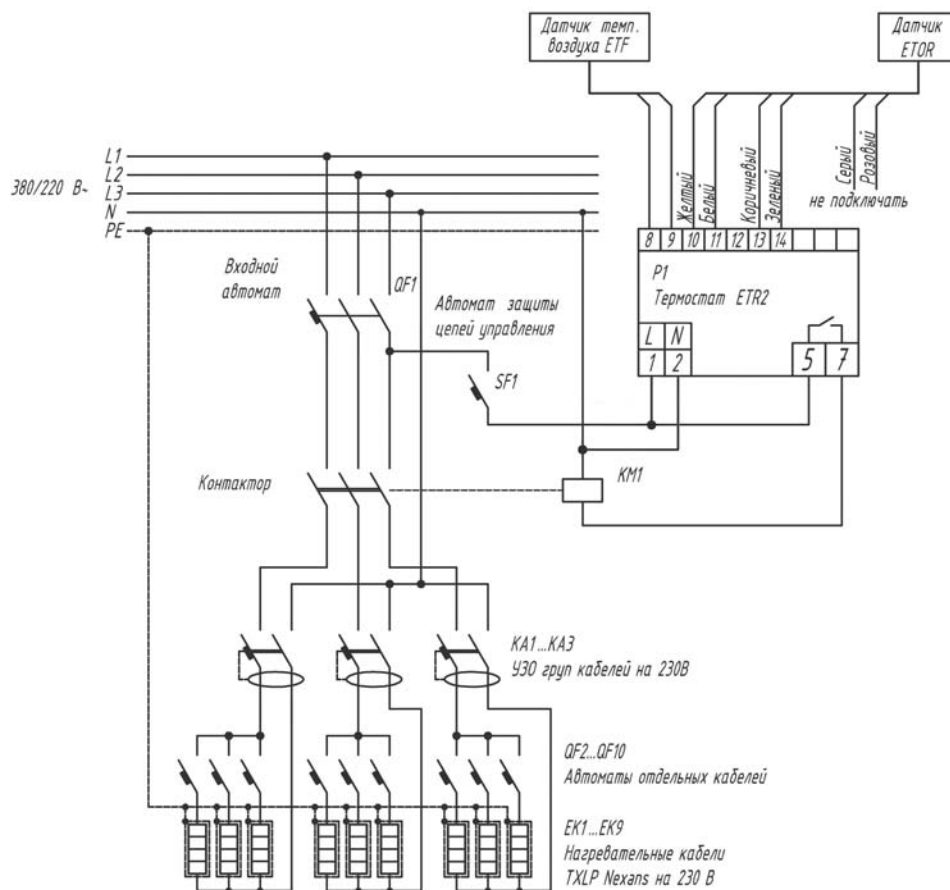

Для записей:

[illegible]

Для записей:

[illegible]

Для записей:

[illegible]

Nexans Norway AS является ведущим производителем различных видов силового, телекоммуникационного и нагревательного кабелей в Норвегии, а также одним из мировых лидеров по производству контрольных кабелей для морских платформ и высоковольтных подводных кабелей. Главный офис Nexans Norway AS располагается в г. Осло, а заводы - в городах Ронан, Лангус и Халден. В Nexans Norway AS имеется три подразделения: подразделение кабелей широкого применения (Market Line), подразделения подводного гибридного кабеля (Hybrid Underwater cable), и подводного высоковольтного кабеля (Submarine High Voltage). Численность персонала компании Nexans Norway AS составляет 1600 сотрудников.

Новый завод по производству нагревательных кабелей Nexans Norway AS находится в городе Лангус, расположенном в 20 километрах к югу от столицы Норвегии города Осло. С момента открытия в 1992 году завод производит нагревательный кабель, а также силовой кабель для внутренней прокладки, как для рынка самой Норвегии, так и для более чем 30-ти зарубежных стран. Склад готовой продукции завода в Лангусе служит также логистическим центром для всех предприятий Nexans, расположенных в Норвегии.



Спасибо за доверие!

The Nexans logo, featuring a stylized red 'N' followed by the word 'exans' in a black, sans-serif font.